



RVNet-CP/CJ-S

欧姆龙 CP/CJ 系列 PLC 以太网通讯处理器

使用手册



1.RVNet-CP/CJ-S 应用

1.1 产品概述

RVNet-CP/CJ-S 是一款经济型的以太网通讯处理器，是为满足日益增多的工厂设备信息化需求（设备网络监控和生产管理）而设计，用于欧姆龙 CP1L/CP1E/CP1H /CJ1M/CJ2M/CS1/CG1/CV/NX1P 系列 PLC 的以太网数据采集，非常方便构建生产管理系统。模块集成 WiFi 功能，支持 AP 模式、STA 模式和 AP+STA 模式，非常方便构建 WiFi 网络，直接通过 WiFi 进行 PLC 编程、数据采集。

RVNet-CP/CJ-S 采用模块化设计，不占用 PLC 通讯口，即编程软件/上位机软件通过以太网对 PLC 数据监控的同时，触摸屏可以通过复用接口与 PLC 进行通讯。RVNet-CP/CJ-S 支持工控领域内绝大多数 SCADA 软件，支持欧姆龙以太网协议和 Modbus TCP 两种通讯方式。

1.2 功能和应用领域

- 1、通过一根通讯电缆把 PLC 的 DB9 和 RVNet-CP/CJ-S 的 com1 连接起来，模块的扩展口 com2 可同时连触摸屏。RVNet-CP/CJ-S 可直接从 PLC 通讯口获取电源，也可外接 24VDC 电源。
- 2、集成 WEB 服务器，通过网页可设置设备参数和运行诊断，并设置登录保护密码，防止篡改配置数据。
- 3、自动识别 PLC 型号，自动匹配 PLC 和 HMI 串行参数，无需额外配置。
- 4、实现与欧姆龙编程软件 CX-Programmer 的以太网通讯。
- 5、支持 FINS/UDP、FINS/TCP 以太网协议通信，支持上位机软件（组态王、MCGS、力控、KepWare OPC 服务器等）以欧姆龙的以太网驱动访问。
- 6、集成 ModbusTCP 服务器，支持 FC1、FC2、FC3、FC5、FC15、FC6、FC16，Modbus 数据区自动映射至 PLC 数据区。
- 7、集成 WiFi 功能，支持 AP 模式、STA 模式和 AP+STA 模式，通过 WiFi 可进行 PLC 编程、数据采集。
- 8、采用 FINS 通信协议或者 ModbusTCP 的方式，皆可实现高级语言（如 VB、VC、C#等）编程，实现与欧姆龙 PLC 的数据通讯，方便开发生产管理系统。
- 9、支持 OPC 通道的 SCADA（上位组态软件）以 OPC 方式与 PLC 通讯。
- 10、可实现 CX-Programmer、FINS/TCP、FINS/UDP、RVNetTCP 透传、ModbusTCP 连接方式，允许 10 台 PC 同时采集 PLC 数据。
- 11、支持用户侧通过以太网实现固件更新，一次购买硬件，永久升级。

1.2.1 设备改造

传统意义上来说，欧姆龙 PLC 的通讯口上一般都会插有触摸屏，用以监控 PLC 的实

时数据；而现在，由于项目需求，需要在不影响原触摸屏的通讯情况下，再增加计算机对 PLC 的数据监控（组态王、MCGS、力控），而 RVNet-CP/CJ-S 产品能完美解决这样的设备改造方案。


1.2.2 设备信息化

当前，制造业企业的管理向着综合信息化的方向发展，在车间级实现生产管理就需要首先构建设备信息化网络，也就是设备联网。对于大多数生产型企业，他们通常要求：1、设备联网不能影响既有的生产运行；2、对现有设备的改造较少；3、联网工期短；4、网络通讯稳定，容易维护；5、投资少；6、系统开放性和可扩展性好。RVNet-CP/CJ-S 产品在功能上能很好地满足以上要求。

1.2.3 通过 Internet 实现远程设备维护

由于人工和出差成本的日益增加，借助于强大的 Internet 网络，配合相关远程通讯模块，RVNet-CP/CJ-S 产品可以轻松解决异地对远程 PLC 的程序修改，免去奔赴现场的麻烦和巨大开销。

1.3 典型应用

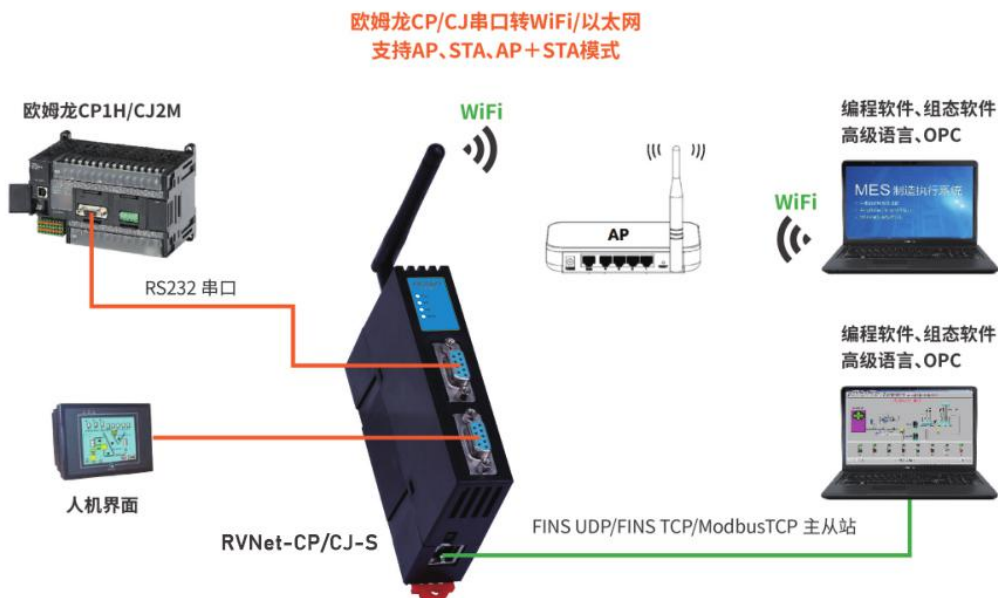

2. 硬件和接口

2.1 硬件和接口图



2.2 安装



2.3 接口描述

RVNet-CP/CJ-S 产品共有五个接口：DB9 通讯母口 X1、DB9 通讯母口 X2、RJ45 通讯口 X3，WiFi 天线接口 X5 和 24VDC 电源接口 X6。

2.3.1 串行接口 X1

X1 为 DB9 母口，通过通讯线连接到欧姆龙 PLC 的 DB9 通讯口上，X1 接口能够自动检测 PLC 通讯口的波特率，支持的波特率包括：9.6k、19.2k、38.4K、115.2k。

2.3.2 串口接口 X2

X2 为 DB9 母口，可供触摸屏的通讯电缆接入，支持的波特率包括：9.6k、19.2k、38.4K、115.2k。

2.3.3 以太网通讯端口 X3

以太网通讯 RJ45 标准插口，遵循以太网接线标准，其针脚定义为：

1 脚	—————	TX+
2 脚	—————	TX-
3 脚	—————	RX+
6 脚	—————	RX-

带有绿色 Link 指示灯，橙色 Active 指示灯。支持 10/100M 波特率自适应，支持线序（交叉 T568A/直连 T568B）自适应。

2.3.4 WiFi 天线 X5

X5 接口是 RVNet-CP/CJ-S 外置的 WiFi 天线，采用符合 SMA 接口的外置天线，工作频率应当覆盖 2400-2500MHz，天线增益 7DB、12DB，阻抗 50Ω；

2.3.5 外部 24VDC 电源端子 X6

X4 接口是 RVNet-CP/CJ-S 外接 24VDC 电源输入端子。电源输入规格：24VDC±20%/100mA。接线时注意外壳上的极性标记，靠近底座的端子为 24VDC 正输入。

2.4 指示灯描述

RVNet-CP/CJ-S 产品包括两个 LED 指示灯：位于面板上的红色 Pwr 电源指示灯、绿色 Bus 指示灯、WiFi 指示灯。

操作	Pwr 电源指示灯	绿色 Bus 指示灯	绿色 WiFi Link 指示灯
上电	常亮	常亮	熄灭
正常通讯	常亮	闪烁	闪烁

3.快速应用起步

当您第一次拿到 RVNet-CP/CJ-S 产品后，可以按以下步骤完成对产品的初步测试。

3.1 上电、观察指示灯


将 PLC 的 DB9 通讯口通过通讯线连到 RVNet-CP/CJ-S 的 X1 口上之后，红色 Pwr 电源指示灯和绿色 COM1 指示灯应立即常亮，如果有正常的通讯，绿色 COM1 指示灯将快速闪烁。

3.2 连接电脑、查看 Web 网页

用以太网网线（交叉和直连线都行）将电脑网卡和 RVNet-CP/CJ-S 的 RJ45 端口相连。


如果电脑启动了无线网卡的话请禁用无线网卡（某些时候会影响有线网卡的通讯）。

将电脑的本地网卡的 IP 设置成 192.168.1.100。如下图所示：

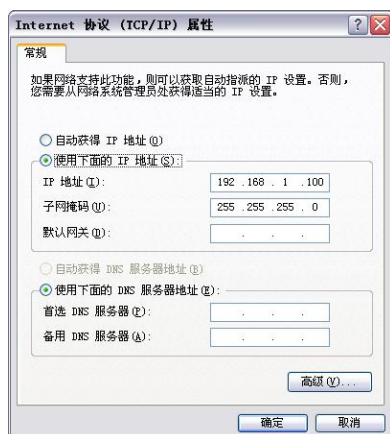

电脑上运行 Internet Explorer 浏览器，在地址栏输入：192.168.1.188（这是 RVNet-CP/CJ-S 的出厂 IP 地址），然后按回车键，浏览器应能显示 RVNet-CP/CJ-S 的内部 Web 网页。

登录页面如下图所示：

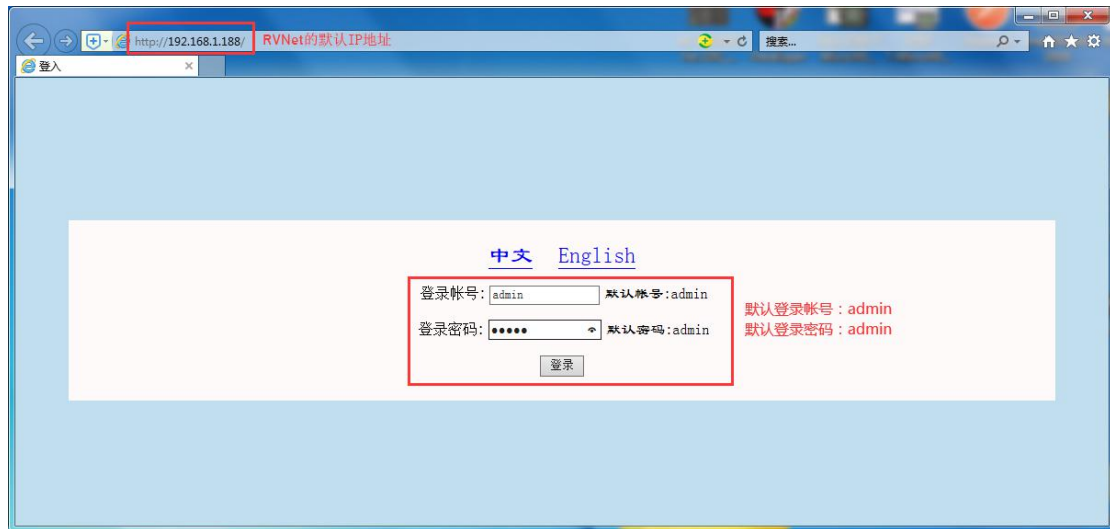

登录后显示的首页，如下图所示：

首页

串行总线接口参数

以太网接口参数

WiFi接口参数

通讯诊断

功能说明

固件升级

设备信息

设备名称	RVNet-CP/CJ-S	出厂日期	2020-11-11
序列号	350044	固件版本	0.4.0.1
设备备注	无备注信息，可编辑		
MAC地址	00-42-43-05-57-5C		

串行接口参数和状态：

PLC型号	CP1H-X40DT-D	自动识别PLC参数	开启
PLC连接状态	锁定115200,7,E,2	自动识别HMI参数	开启
HMI连接状态	未锁定		

以太网接口参数和状态：

IP地址	192.168.1.188	FINS端口号	9600
掩码	255.255.255.0	ModbusTCP服务器端口号	502
网关	192.168.1.1		

WiFi接口参数和状态：

Station(模块连接热点)——>状态	成功连接热点	AP(模块做为热点)——>状态	创建热点成功
SSID名称	RVNetMaxAP	SSID名称	RVNet-CP/CJ-S:350044
加密方式	WPA2	加密方式	WPA2
DHCP状态	获取成功	IP地址	192.168.3.1
IP地址	192.168.1.167	子网掩码	255.255.255.0
子网掩码	255.255.255.0	地址池范围	100-200
网关地址	192.168.1.1		


设备基本信息：由出厂时预置。

PLC 型号：显示当前 PLC 类型。

串行接口参数：显示当前设置的串行接口 COM1 和 COM2 的参数。

以太网接口参数：显示当前设置的以太网接口参数。

3.2.1 串行总线接口参数

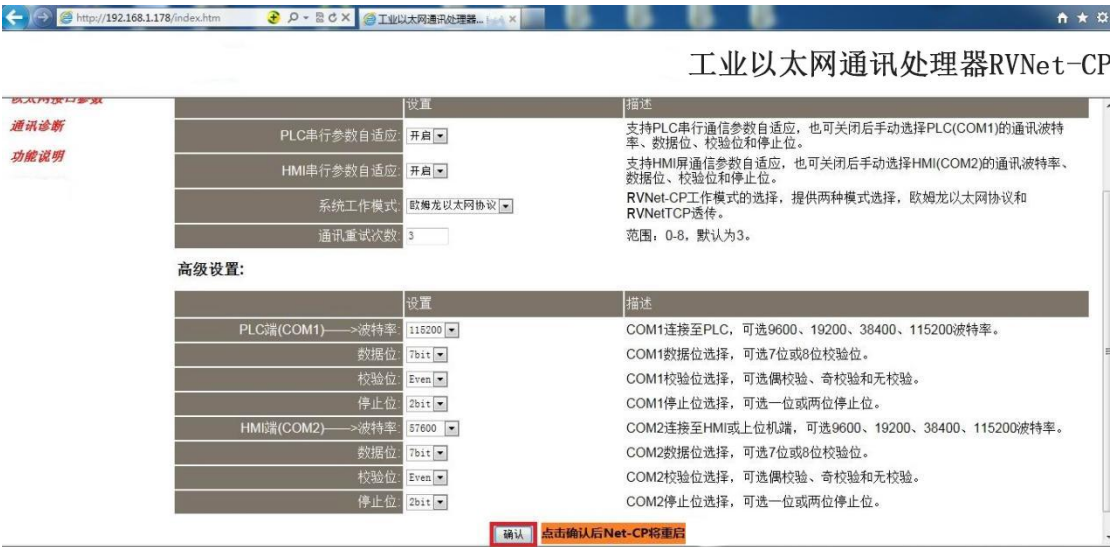

PLC 串行参数自适应: 默认为“开启”, “开启”状态下不需要再去设置“PLC 端(COM1)——>PLC 波特率、数据位、校验位、停止位”, 将自动识别 PLC 的波特率、数据位、校验位、停止位。

HMI 串行参数自适应: 默认为“开启”, “开启”状态下不需要再去设置“HMI 端(COM2)——>波特率”, 将自动识别 HMI 波特率、数据位、校验位、停止位。

系统工作模式: 选择 RVNet-CP/CJ-S 的工作模式, 有“欧姆龙以太网协议”和“RVNetTCP 透传”两种模式, 其中“欧姆龙以太网协议”兼容“RVNetTCP 透传”模式, 建议用户选择“欧姆龙以太网协议”模式。

通讯重试次数: 当通讯发生错误时 RVNet-CP/CJ-S 进行重试的次数, 默认为 3。

PLC 端(COM1)——>波特率、数据位、校验位、停止位: 根据 PLC 的实际参数进行设置, 当“PLC 串行参数自适应”状态为“开启”时, 设置此参数无意义。

HMI 端(COM2)——>波特率、数据位、校验位、停止位: 根据 HMI 的实际参数进行设置, 当“HMI 串行参数自适应”状态为“开启”时, 设置此参数无意义。

3.2.2 以太网接口参数

[首页](#)
[串行总线接口参数](#)
以太网接口参数
[WiFi接口参数](#)
[通讯诊断](#)
[功能说明](#)
[固件升级](#)

以太网接口参数

基本设置:
 修改以下各项参数, 点击[确认]按钮后设备将重启。

设置	描述
IP地址: 192 . 168 . 1 . 188	本地IP地址, 默认为192.168.1.188
掩码: 255 . 255 . 255 . 0	掩码地址, 默认为255.255.255.0。
网关: 192 . 168 . 1 . 1	网关地址, 默认为192.168.1.1。

高级设置:

设置	描述
FINS端口号: 9600	支持欧姆龙FINS/UDP、FINS/TCP以太网协议, 默认端口号9600。
ModbusTCP端口号: 502	ModbusTCP通讯端口号, 默认为502。
密码:	登入密码修改, 登入帐号为: admin。
确认密码:	登入密码修改确认, 登入帐号为: admin。

设置 RVNet-CP/CJ-S 的 IP 地址、掩码和网关;

当更改以上参数后请点击[确认]按钮, RVNet-CP/CJ-S 将复位并重新启动。请回到地址栏重新键入新的 IP 地址刷新首页并查看以太网接口参数设置是否有效。

本地端口号: 此参数可自由设置, 但必须和虚拟串口设置软件中的“端口号”保持一致(如果用虚拟串口的话), 默认为 9600, 建议默认。

FINS/UDP 通讯: 默认为“开启”, 建议设为默认“开启”。

修改密码、确认密码: 修改密码后, 点击[确认]按钮, RVNet-CP/CJ-S 将复位并重新启动。

3.2.3 WiFi 接口参数

[首页](#)
[串行总线接口参数](#)
[以太网接口参数](#)
WiFi接口参数
[通讯诊断](#)
[功能说明](#)
[固件升级](#)

WiFi接口参数

Station(模块连接热点):
 修改以下各项参数, 点击[确认]按钮后设备将重启。

设置	描述
Station功能: 开启	Station功能是否启用, 关闭则不启用连接热点功能;
要连接的热点SSID: RVNetMaxAP	模块要连接的AP热点SSID名称, 最大32个字符。
要连接的热点密码:	模块要连接的AP热点的密码, 最大64个字符。
热点加密方式: WPA2	模块要连接的AP热点的加密方式, 支持无密码、WEP、WPA和WPA2方式。
自动获取IP地址: 开启	Station功能是否启用, 关闭则不启用连接热点功能;
IP地址: 192 . 168 . 1 . 167	Station的静态IP地址, 默认为192.168.1.188。
掩码: 255 . 255 . 255 . 0	掩码地址, 默认为255.255.255.0。
网关: 192 . 168 . 1 . 1	网关地址, 默认为192.168.1.1。

AP(模块作为热点):

设置	描述
AP功能: 开启	AP功能是否启用, 关闭则不启用创建热点功能;
创建热点SSID: RVNet-CP-CJ-S:350044	模块创建的AP热点SSID名称, 最大32个字符。
创建热点密码:	模块创建的AP热点的密码, 最大64个字符。
热点加密方式: WPA2	模块创建AP热点的加密方式, 支持无密码、WEP、WPA和WPA2方式。
AP的IP地址: 192 . 168 . 3 . 1	AP热点的IP地址, 默认为192.168.3.1
掩码: 255 . 255 . 255 . 0	掩码地址, 默认为255.255.255.0。
AP地址池范围: 100 — 200	模块作为AP热点时, 模块可提供的IP地址分配范围。

Station (模块连接热点): 该设定, 模块作为客户端连接 WiFi 热点;

Station 功能：Station 功能是否启用，关闭则不启用连接热点功能。

要连接的热点 SSID：模块要连接的 AP 热点 SSID 名称，最大 32 个字符。

要连接的热点密码：模块要连接的 AP 热点的密码，最大 64 个字符。

热点加密方式：模块要连接的 AP 热点的加密方式，支持无密码、WEP、WPA 和 WPA2 方式。

自动获取 IP 地址：模块连接热点时，是否从热点获取 IP 地址，还是使用静态 IP 地址。

IP 地址：Station 的静态 IP 地址，默认 192.168.1.168。

掩码：Station 的静态掩码地址，默认 255.255.255.0。

网关：Station 的静态网关地址，默认 192.168.1.1。

AP（模块作为热点）：该设定，模块作为 WiFi 热点，被客户端连接；

AP 功能：AP 功能是否启用，关闭则不创建热点功能。

创建热点 SSID：模块创建的 AP 热点 SSID 名称，最大 32 个字符。

创建热点密码：模块创建的 AP 热点的密码，最大 64 个字符。

创建热点加密方式：模块创建的 AP 热点的加密方式，支持无密码、WEP、WPA 和 WPA2 方式。

AP 的 IP 地址：AP 热点的 IP 地址，默认 192.168.3.1。

掩码：AP 热点的掩码地址，默认 255.255.255.0。

AP 地址池范围：模块作为 AP 热点时，模块可提供的 IP 地址分配范围。

当更改以上参数后请点击[确认]按钮，RVNet-CP/CJ-S 将复位并重新启动。请回到地址栏重新键入新的 IP 地址刷新首页并查看以太网接口参数设置是否有效。

3.2.4 通讯诊断

首页

串行总线接口参数

以太网接口参数

WiFi接口参数

通讯诊断

功能说明

固件升级

通讯诊断

串行总线通讯

PLC——>通讯请求总数:	0
正确响应次数:	0
错误响应次数:	0
HMI——>通讯请求总数:	0
正确响应次数:	0
错误响应次数:	0

TCP/IP 通讯状态

TCP/IP——>通讯请求总数:	0
正确响应次数:	0
错误响应次数:	0
TCP连接数:	0

WiFi状态

AP(模块做热点)——>状态:	创建热点成功
客户端数:	0
Station(模块连接热点)——>状态:	成功连接热点
信号强度:	-50dBm
DHCP状态:	获取成功

系统信息

运行时间:	0 天 00:11
上次内部故障:	无故障

串行总线通讯

- PLC——>通讯请求总数：所有发送到 PLC 的通讯请求数目；
- 正确响应次数：PLC 正确响应这些请求的数目；
- 错误响应次数：PLC 发出的错误响应数目；
- HMI——>通讯请求总数：所有发送到触摸屏的通讯请求数目；
- 正确响应次数：触摸屏正确响应这些请求的数目；
- 错误响应次数：触摸屏发出的错误响应数目；

TCP/IP 通讯状态

- TCP/IP——>通讯请求总数：所有发送到计算机的通讯请求数目；
- 正确响应次数：计算机正确响应这些请求的数目；
- 错误响应次数：计算机发出的错误响应数目；
- TCP 连接数：TCP 客户机连接数，包括编程软件、组态王等通讯；

WiFi 状态

- AP（模块作为热点）——>状态：当前模块作为 AP 热点的运行状态；

客户端数：模块作为 AP 热点，当前的客户端连接数；

Station（模块连接热点）—>状态：模块连接 AP 热点的运行状态；

信号轻度：当前模块和 AP 热点间的信号强度；

系统信息


运行时间：RVNet-CP/CJ-S 上电后的运行时间；

上次内部故障：RVNet-CP/CJ-S 的系统故障，正常情况下不应该产生故障；

3.3 NetDevice 配置模块

3.3.1 搜索设备

运行 NetDevice 软件，如下图：

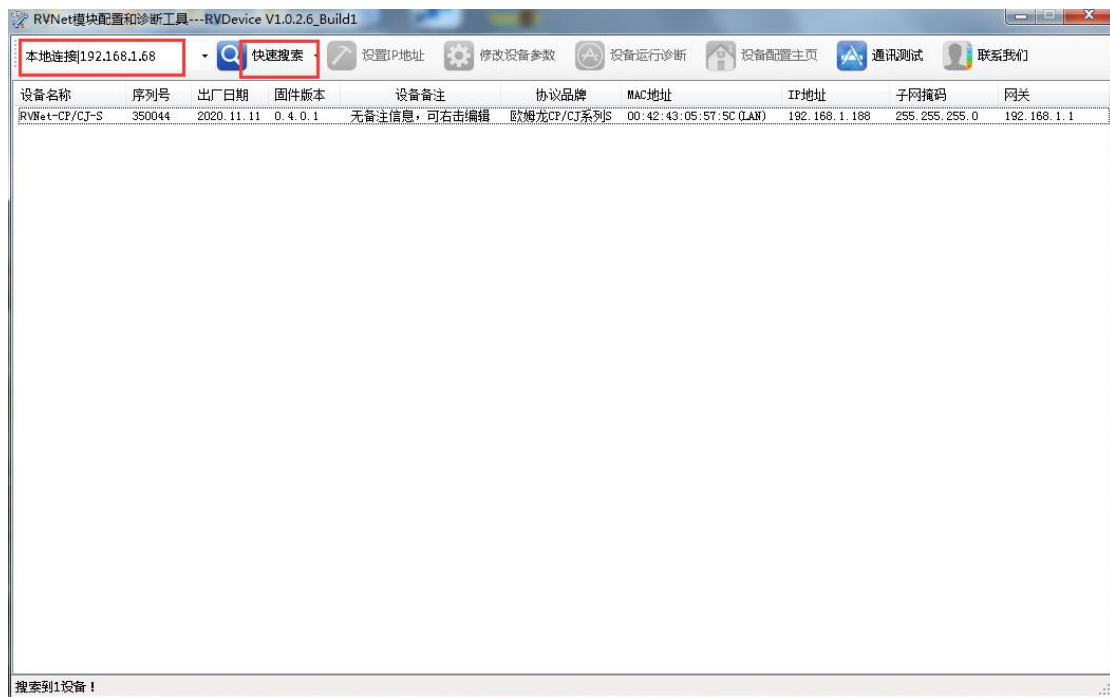

1.搜索设备之前请选择好连接 RVNet-CP/CJ-S 模块的计算机【网络接口】；

如果电脑和模块是通过网线连接的，请选择【本地连接】；

如果电脑和模块是通过无线连接的，请选择【无线网络连接】。

2.点击【搜索设备】按钮，可以把网络上的 RVNet-CP/CJ-S 模块搜索出来，此时我们可以看到模块的一些基本信息，包括：序列号、出厂日期、固件版本、IP 地址、子网掩码、网关等信息。

3.3.2 设置 IP 地址

首先,我们需要修改 RVNet-CP/CJ-S 模块的 IP 地址来保证与电脑的 IP 地址在同一网段。

点击【设置 IP 地址】按钮,在弹出的对话框中,对【IP 地址】、【子网掩码】、【网关】进行修改,修改完成后,点击【设置】按钮进行参数保存。



3.3.3 修改设备参数

正常情况下,不需要对 RVNet-CP/CJ-S 模块进行参数的修改就已经可以正常通讯了。

1.点击【修改设备参数】按钮,在弹出的对话框中,可以查看【串行接口参数配置】选项界面,其中的【串行总线接口 (PLC)】用于配置模块与 PLC 的通讯参数,其中【扩展总线接口 (HMI)】一般这里参数默认就行,如果修改了其中的参数,需要点击【下载参数】按钮才能生效。

A)【串行总线接口 (PLC)】用于配置模块与 PLC 的通讯参数。



自动识别 PLC 型号：推荐开启，这样 RVNet 模块就能自动获取 PLC 型号，并且匹配通讯参数。

PLC 型号选择：当自动识别 PLC 型号关闭后，则可手动选择 PLC 类型。

重试次数：通讯重试次数。

PLC 波特率选择：波特率可选 9600、19200、38400、57600 和 115200bps。

B) 【扩展总线接口（HMI）】用于配置模块与 HMI 触摸屏的通讯参数。



功能选择：默认用于 HMI 通讯。

参数自适应：HMI 通讯参数自动适应，可自动识别 HMI 触摸屏的通讯参数；

波特率：HMI 通讯的当前波特率，可选 9600、19200、38400、57600 和 115200bps。

2. 点击【网络接口参数配置】按钮，可以查看【WiFi 接口配置】、【以太网接口参数】、【服务器端口】和【Web 选项】，如果修改了其中的参数，需要点击【下载参数】按钮才能生效。

A) 【以太网接口参数】



IP 地址：模块的网口默认使用静态 IP 地址，初始值为 192.168.1.188；

子网掩码：模块的网口子网掩码地址，初始值为 255.255.255.0；

网关地址：模块的网口网关地址，初始值为 192.168.1.1；

B) 【服务器端口】



欧姆龙 FINS TCP/UDP 协议端口号：采用欧姆龙 FINS TCP/UDP 协议访问模块时的端口号，默认 9600；

ModbusTCP 端口号：采用 ModbusTCP 协议访问模块时的端口号，默认 502。

C) 【Web 选项】



禁止 Web 页面配置: 禁止后将无法通过 IE 浏览器访问模块内部网页，无法通过网页配置模块参数；

D) 【WiFi 接口配置】>>模块作为 AP 热点



使能 AP 功能: 使能 AP 功能，创建热点；

创建热点名称: 模块创建 AP 热点的 SSID 名称，最大支持 32 个字符；

创建热点密码: 模块创建 AP 热点的密码，最大支持 64 个字符；

热点加密方式: 模块创建 AP 热点的加密类型，支持无密码、WEP、WPA 和 WPA2，默认

WPA2 类型；**AP 的 IP 地址**：模块创建 AP 热点的 IP 地址；

AP 的子网掩码：模块创建 AP 热点的子网掩码；

AP 地址池范围：模块创建 AP 热点时，模块可提供的 IP 地址分配范围；

E) **【WiFi 接口配置】**>>模块连接 AP 热点



使能 Station 功能：使能 Station 功能，连接热点；

要连接的热点名称：模块要连接的 AP 热点的 SSID 名称，最大支持 32 个字符；

要连接的热点密码：模块要连接的 AP 热点的密码，最大支持 64 个字符；

热点验证方式：模块连接的 AP 热点的加密类型，支持无密码、WEP、WPA 和 WPA2，默认 WPA2 类型；

自动获取 IP 地址：模块 Station 的静态 IP 地址；

Station 的 IP 地址：模块 Station 的子网掩码地址；

Station 子网掩码：模块创建 AP 热点的子网掩码；

Station 网关地址：模块创建 AP 热点时，模块可提供的 IP 地址分配范围；

3.3.4 设备运行诊断

1. 点击**【设备运行诊断】**按钮，在弹出的对话框中，可以查看**【诊断信息】**和**【WiFi 接口状态】**。

A) **【诊断信息】**



该诊断信息分为串行总线(PLC)、扩展总线(HMI)、网络接口信息和系统运行信息;

串行总线(PLC): 可查看模块和 PLC 当前的连接参数和状态, 可查看通讯总请求次数、正确响应次数和错误响应次数;

扩展总线(HMI): 可查看模块和 HMI 当前的连接参数和状态, 可查看通讯总请求次数、正确响应次数和错误响应次数;

网络接口信息: 可查看模块当前的 TCP 连接情况, 可查看通讯总请求次数、正确响应次数和错误响应次数;

系统运行信息: 系统运行时间表示模块通电后持续的运行总时长。

B) 【WiFi 接口状态】




该 WiFi 接口状态分为 AP(模块作为热点)、Station(模块连接热点);

AP(模块作为热点): 可查看模块当前作为 AP 热点的运行参数和状态;

Station(模块连接热点): 可查看模块当前连接热点的运行参数和状态;

3.3.5 通讯测试

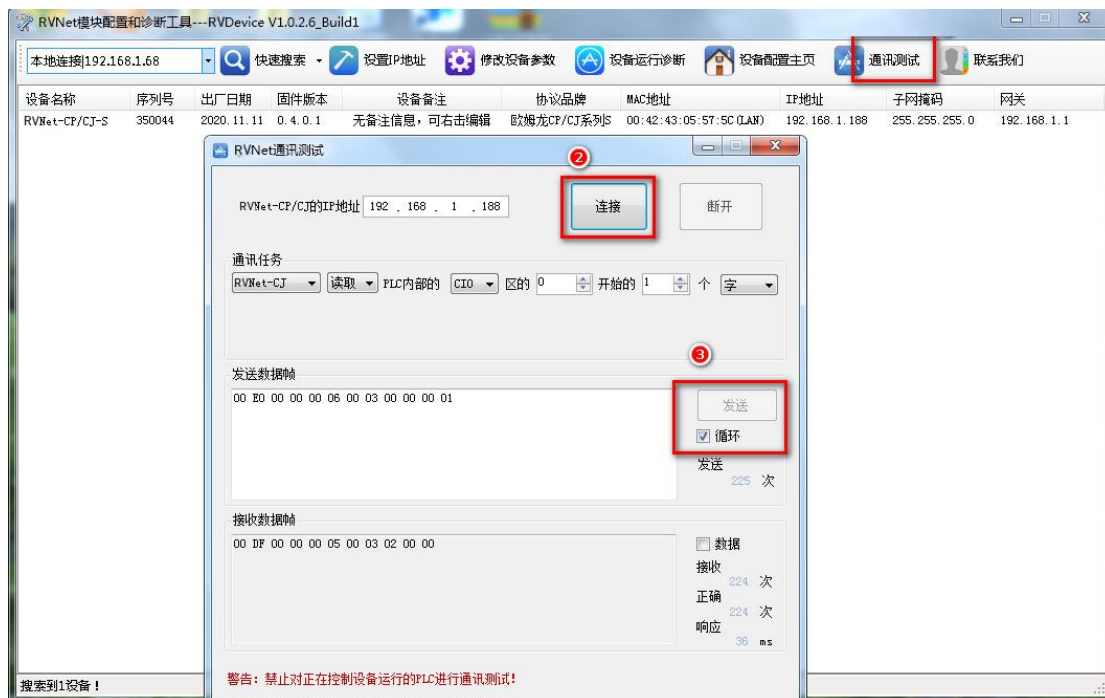

点击通讯测试，点击连接，将循环勾选，点击发送，正确次数随着发送次数累加说明测试成功。

4. WiFi 应用指南

RVNet-CP/CJ-S 集成 WiFi 功能，RVNet-CP/CJ-S 可实现 AP+STATION 工作方式，下面分别介绍模块作为 AP 热点和 Station 模式下的配置和应用。

4.1 Station（模块连接热点）

RVNet-CP/CJ-S 连接 AP 热点时，模块工作在 Station 模式，适用于多个设备组网、集中监控和数据采集；该方式需要一个大功率且信号稳定的 AP 热点，将模块工作在 Station 模式下，并连接至该热点，则可实现局域网的集中监控；

4.1.1 Station 功能配置


1. 运行“NetDevice”工具，如下图搜索到模块，并进入修改设备参数界面；



2. 在“Station(模块连接热点)”界面中勾选“使能 AP 功能，创建热点”；




3. 单击“扫描当前热点”，等待扫描完成后，选择要连接的热点，键入连接密码，单击“选择该热点”；

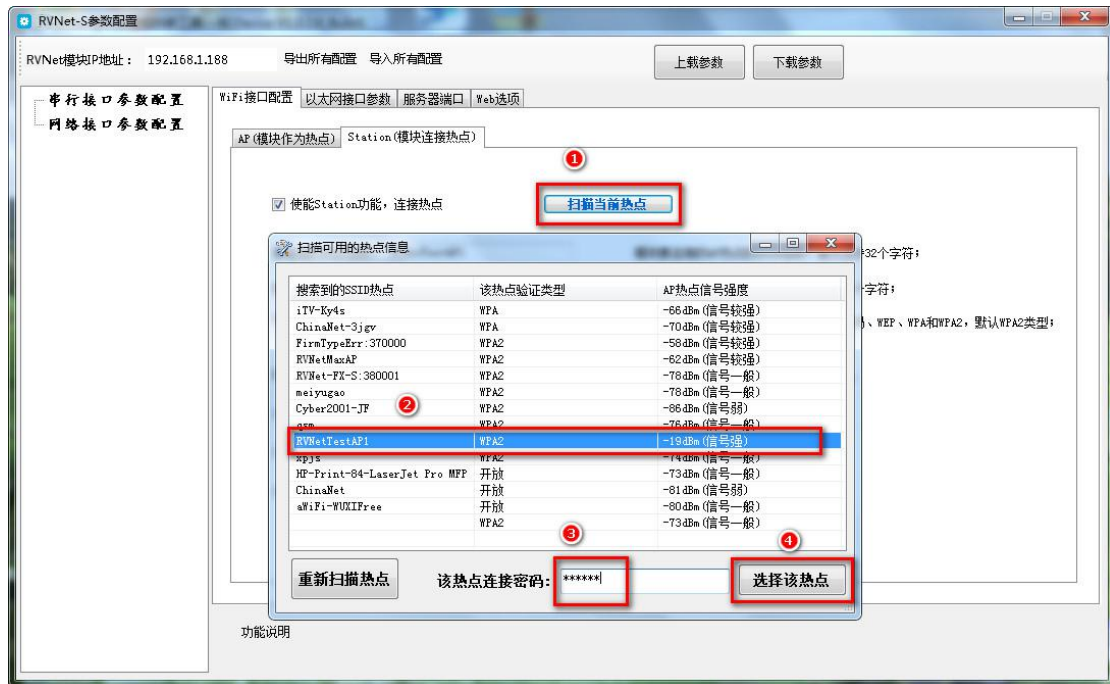

4. 执行上一步后, 将自动填充“要连接的热点名称”、“要连接的热点密码”和“热点验证方式”, 此时对模块 Station 模式下的 IP 地址、子网掩码和网关地址进行配置, 如果“自动获取 IP 地址”设定成开启, 则模块 Station 将从热点 DHCP 获取 IP 地址, 如果“自动获取 IP 地址”设定成关闭, 则使用设定的静态 IP 地址、子网掩码和网关地址;




5. 确定参数无误后, 单击“下载参数”:

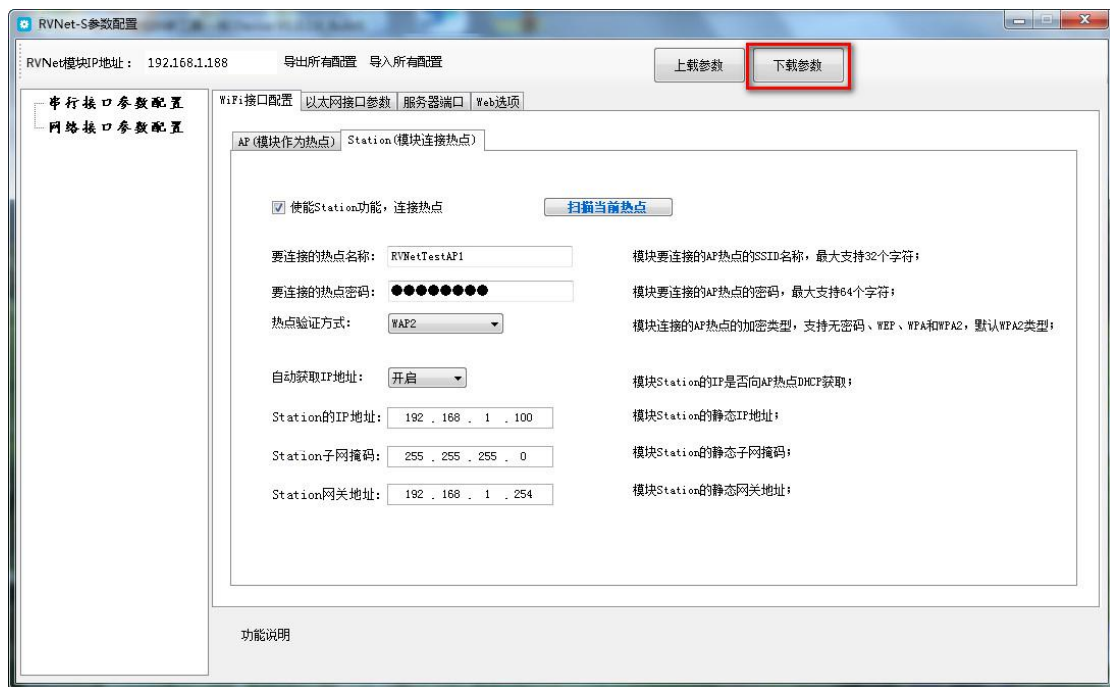

4.1.2 Station 应用

1. 模块正常连接至 AP 热点后，确保电脑和模块在同一 AP 热点下或者局域网内；此时运行 NetDevice 进行搜索；

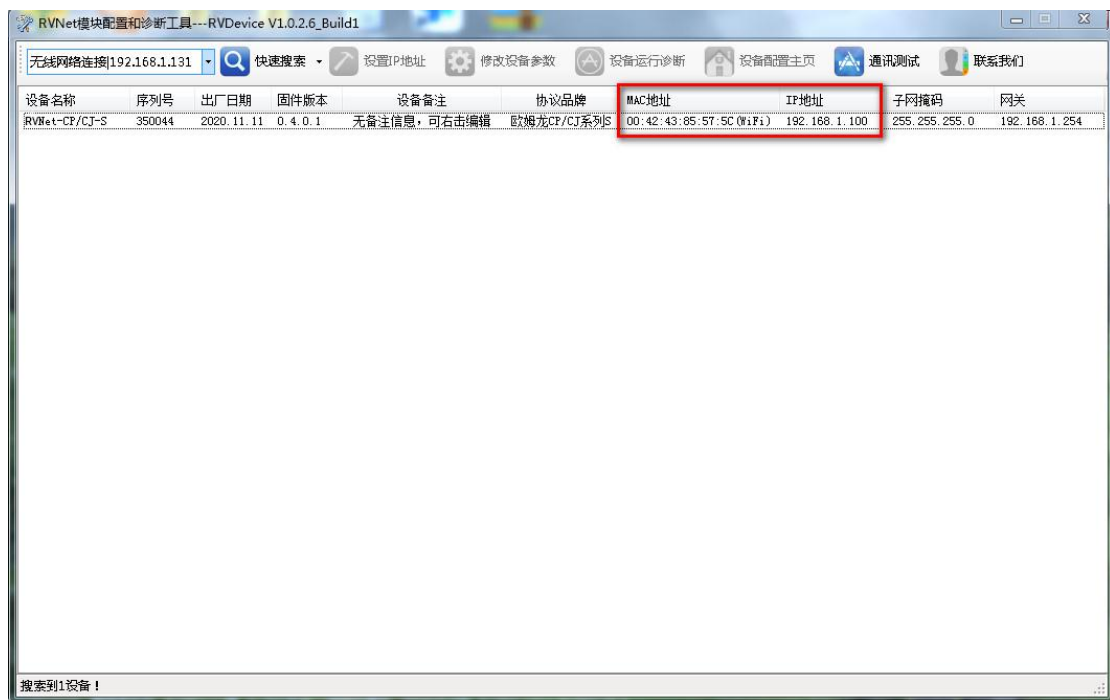


如图所示，搜到同一设备会显示(WiFi)网络接口，即为模块作为 Station 模式下，连接 AP 热点后，获取到的 IP 地址，对该 IP 地址操作，即可实现数据采集、PLC 编程和数据交

换；


2. Station 工作模式下的典型应用；

A) 通过 NetDevice 进行通讯测试

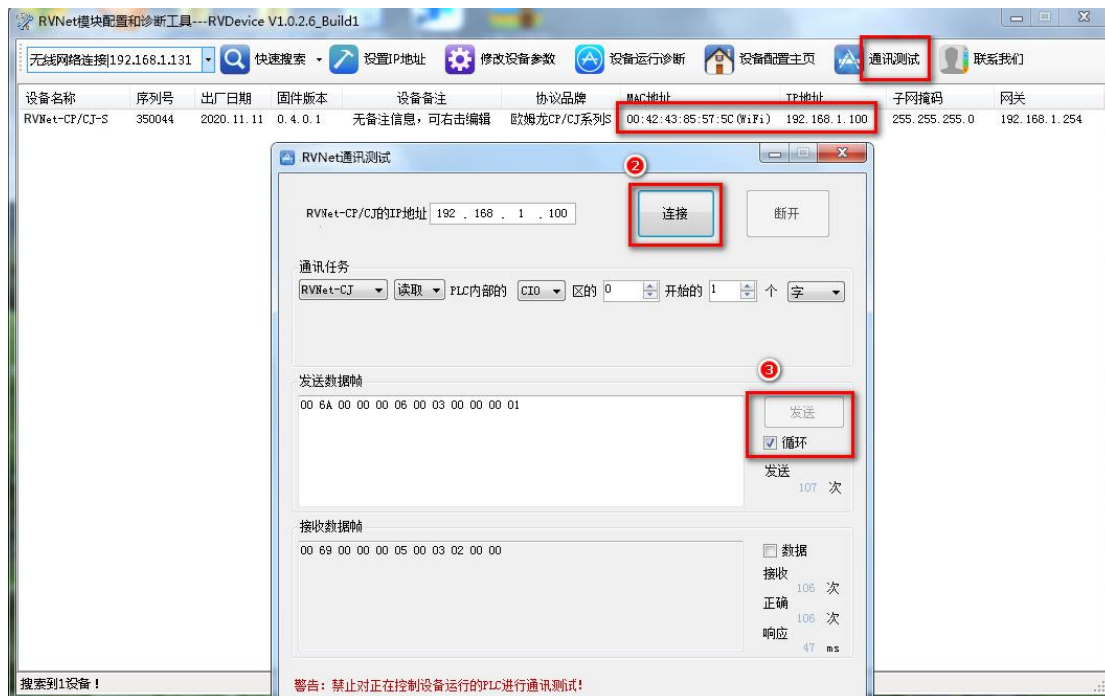

此时通讯测试的 IP 地址 192.168.1.100，即为模块作为 Station 模式的 IP 地址；

B) 通过 NetDevice 进行参数配置和诊断

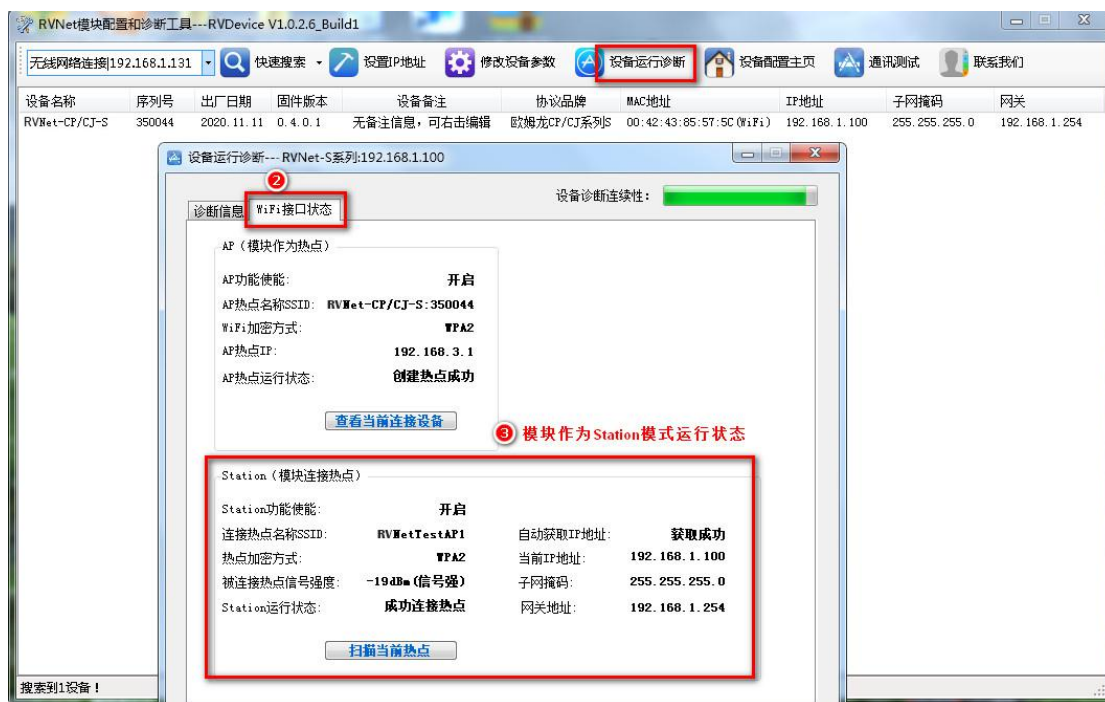

此时通过 NetDevice 可对模块进行参数配置和诊断，上图表述了“设备运行诊断”界面下，“WiFi 接口状态”>>“Station(模块连接热点)”，可以看到 Station 的运行状态为“成


功连接热点”，且连接的热点信号强度为“-19dBm(信号强)”，当前 IP 地址为“192.168.1.100”；

C) PLC 编程软件连接

1) 在网络设置窗口，点击【驱动】按钮键入 RVNet-CP/CJ-S 作为 Station 连接 WiFi 热点的 IP 地址和端口号，点击“确定”；**注意：网络设置串口，点击【网络】，请将“帧长度”改为 540。**



2) 点击【在线工作】按钮，点击【是】。

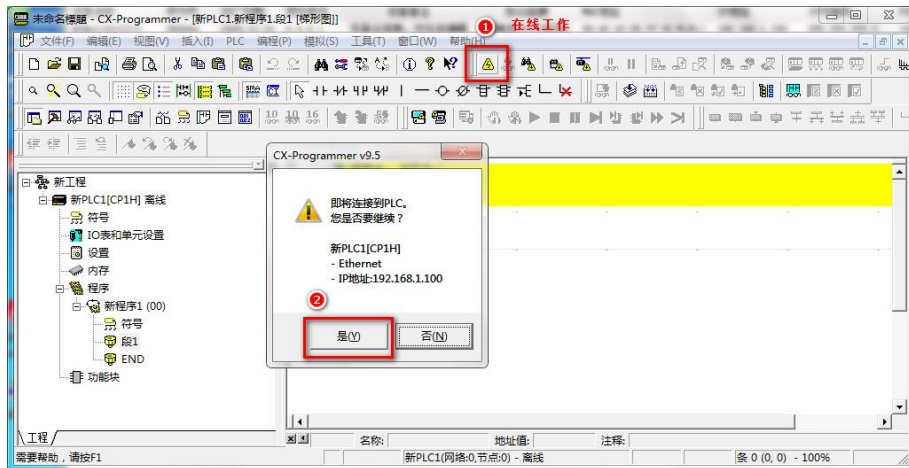

D) 组态软件连接


组态软件连接请具体参考“5.SCADA 通讯”，相应的组态软件要连接的设备 IP 地址，填写成模块作为 Station 的 IP 地址；

4.2 AP（模块作为热点）


RVNet-CP/CJ-S 作为 AP 热点时，可被 WiFi 客户端（Station）连接，适用于无线点对点的单点通讯，临时的 PLC 无线编程。

4.2.1 AP 功能配置


1.运行“NetDevice”工具，如下图搜索到模块，并进入修改设备参数界面；

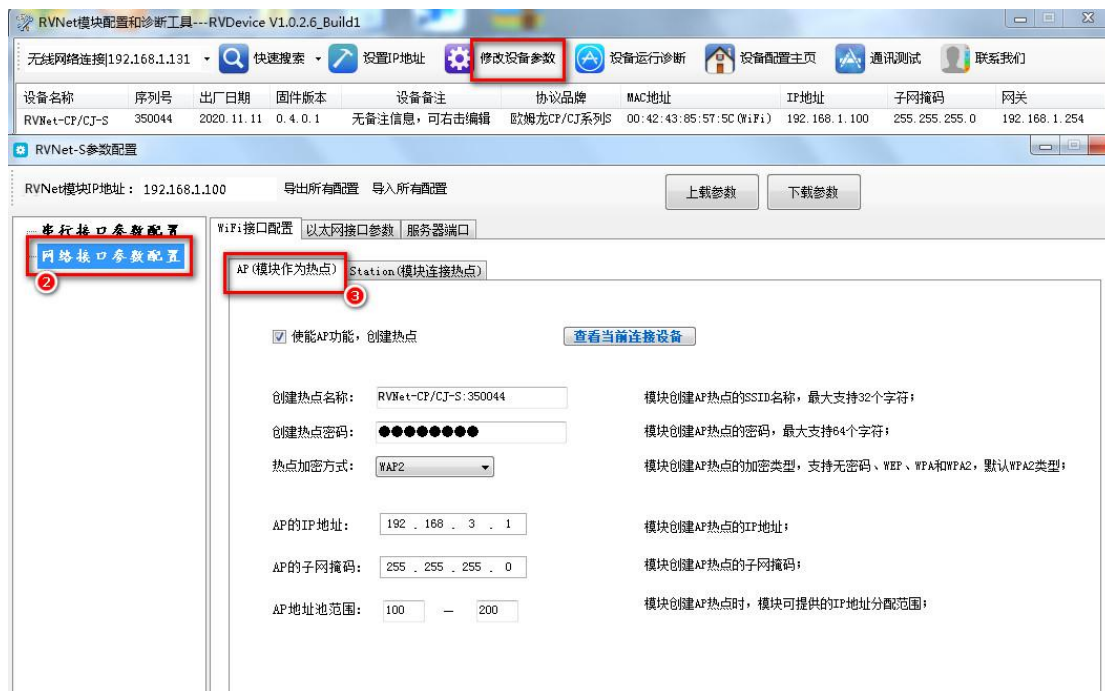

2.在“AP(模块作为热点)”界面中勾选“使能 AP 功能，创建热点”；

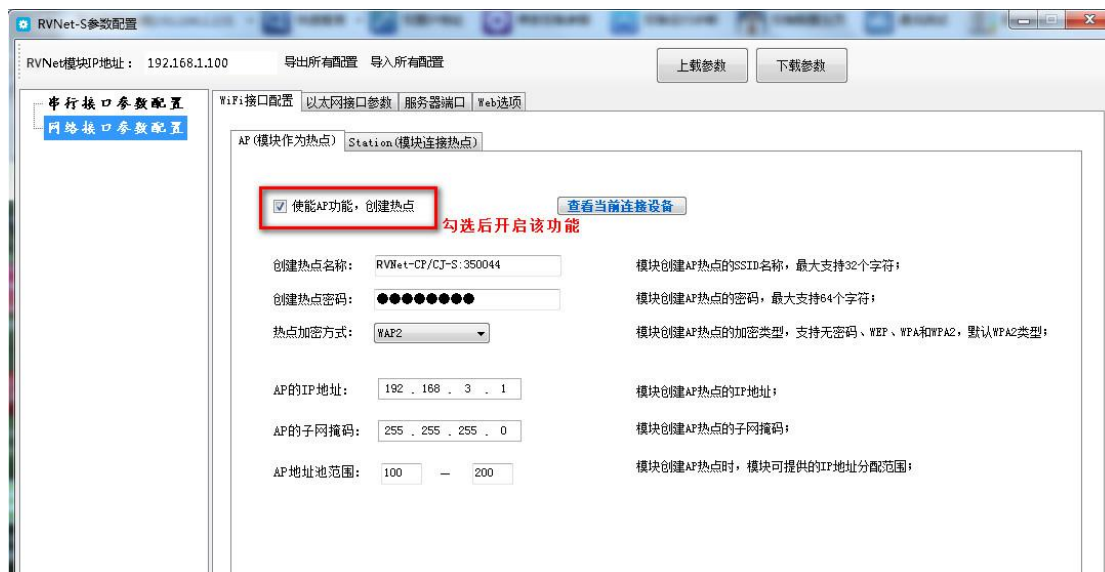

6. 具体 AP 热点的配置如下图所示：

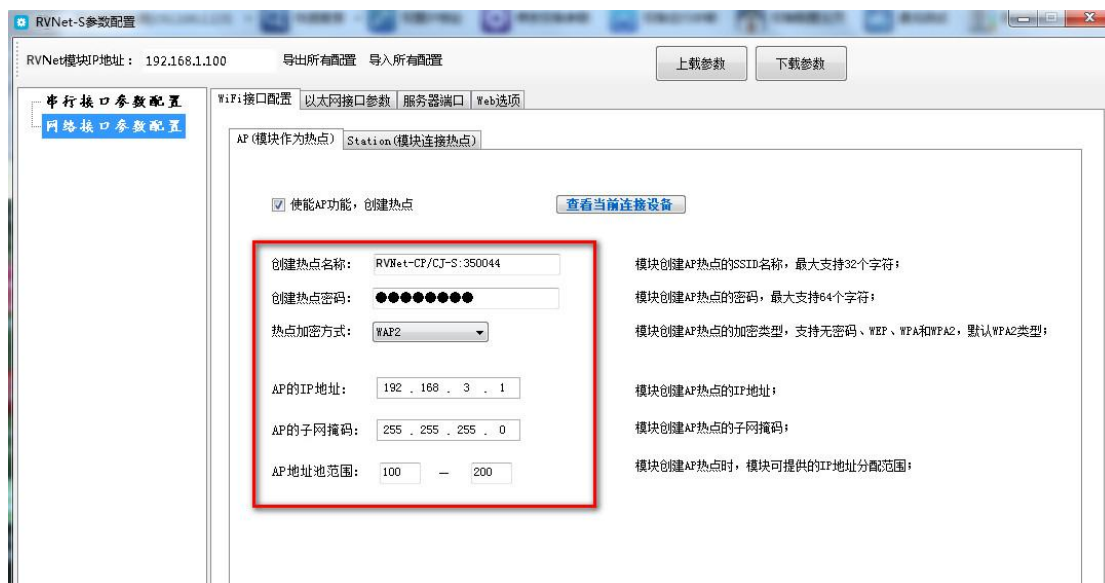

A) 修改“创建热点名称”，该名称默认“RVNet-CP/CJ-S:XXXXXX”，其中“XXXXXX”为产品的序列号；

B) 在“创建热点密码”输入热点的连接密码，出厂默认密码“12345678”，密码长度至少 8 个字符；

C) “热点加密方式”可选择无密码（不安全的方式）、WEP、WPA 和 WPA2 方式，建议选择 WPA2；

D) “AP 的 IP 地址”，可设置模块作为 AP 热点时的 IP 地址，默认 192.168.3.1，子网掩码默认为 255.255.255.0，即 AP 的 IP 设定成 C 类地址；

E) “AP 地址范围”，模块作为 DHCP 服务器时，可分配的地址空间范围，默认 100—200；

7. 确定参数无误后，单击“下载参数”：




4.2.2 AP 应用

1. 笔记本电脑开启无线网卡，搜索热点找到“RVNet-CP/CJ-S:XXXXXX”，键入热点密码，进行连接；




3. 笔记本电脑连接“RVNet-CP/CJ-S:XXXXXX”热点成功后，如下图所示，RVNet 给笔记本电脑分配了 192.168.3.100 的 IP 地址，且模块作为热点的 IP 地址为 192.168.3.1；

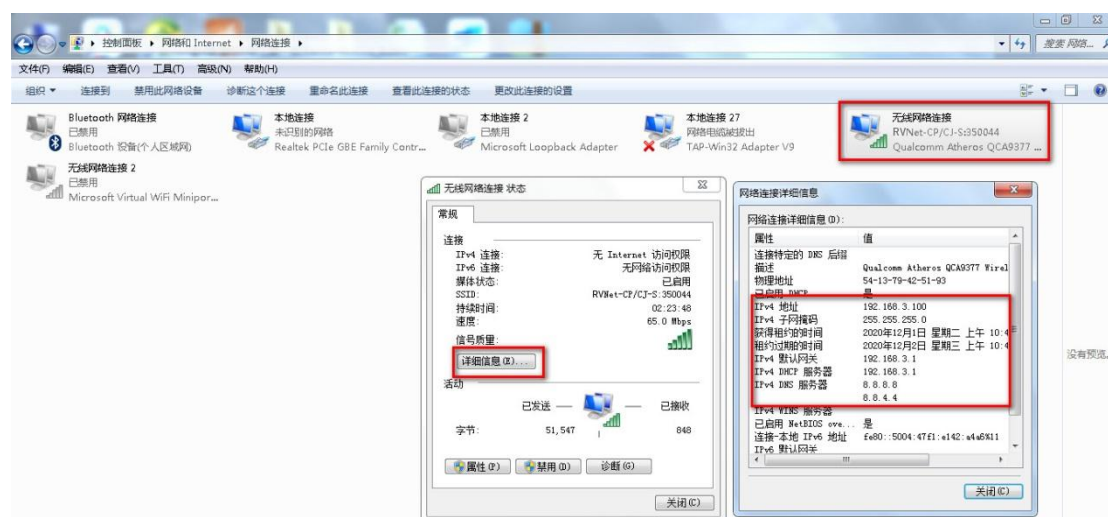


4. 首先对模块作为热点的 IP 地址进行 PING 操作，看网络链路是否建立成功；如下图所示，电脑可以 ping 通 192.168.3.1，说明笔记本电脑通过无线网卡和 RVNet-CP/CJ-S 建立网络连

接:

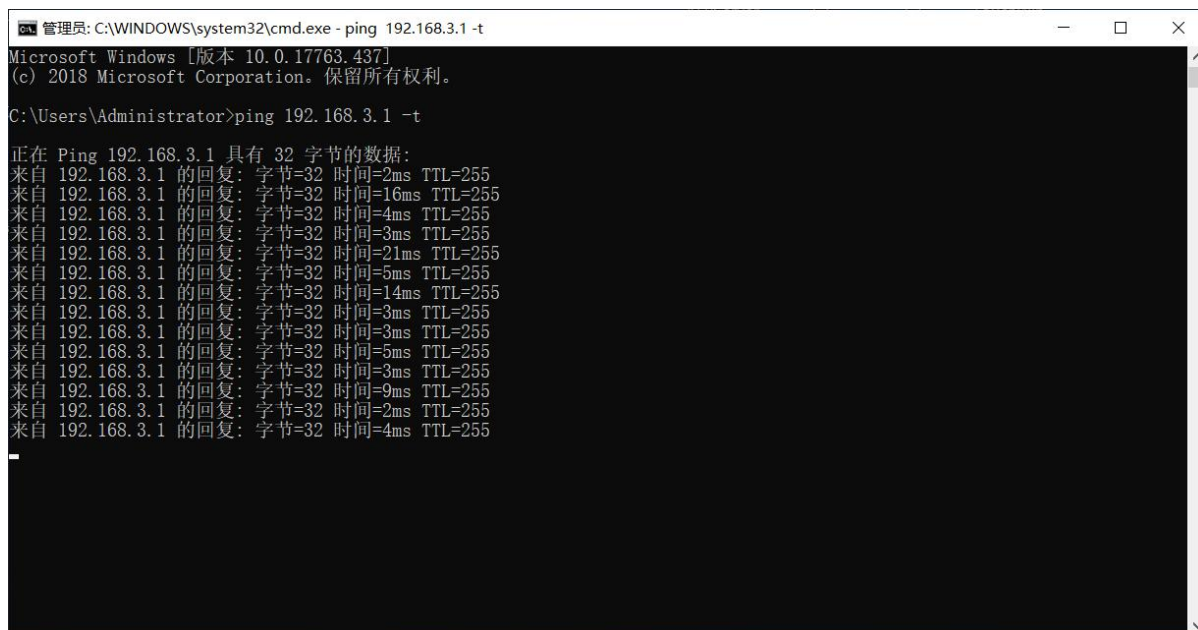


5. 此时电脑可以对 192.168.3.1 进行数据采集和编程操作, 该 IP 地址即为 PLC 转 WiFi 热点后的 IP 地址:

A) 通过 NetDevice 进行通讯测试:

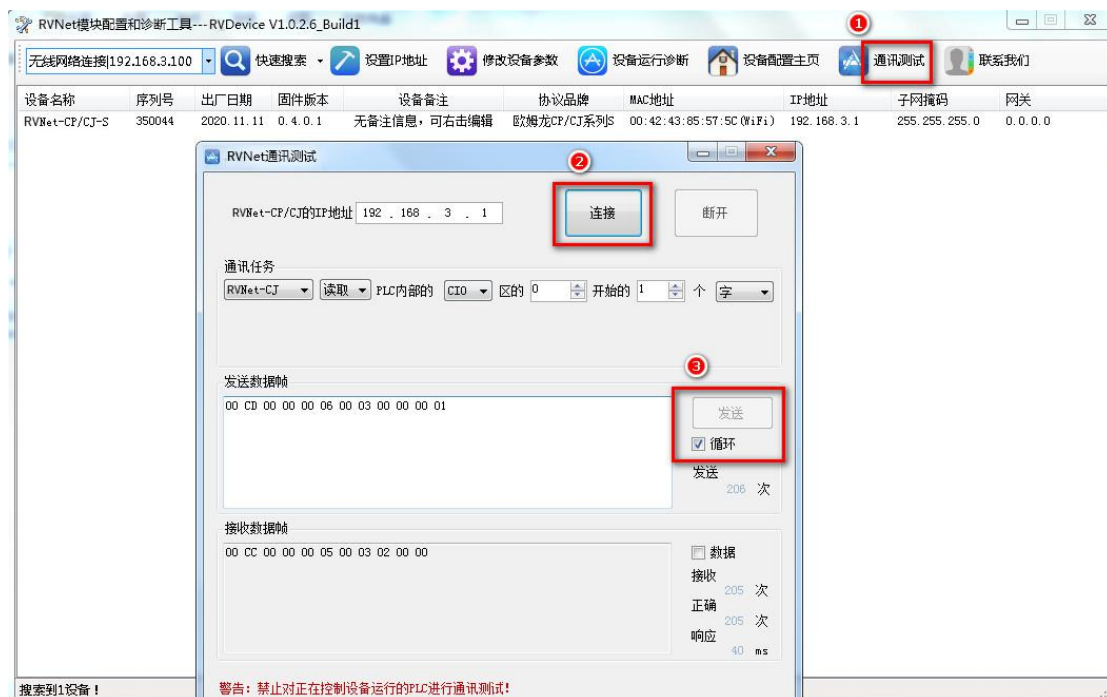

B) 通过 NetDevice 进行参数配置和诊断

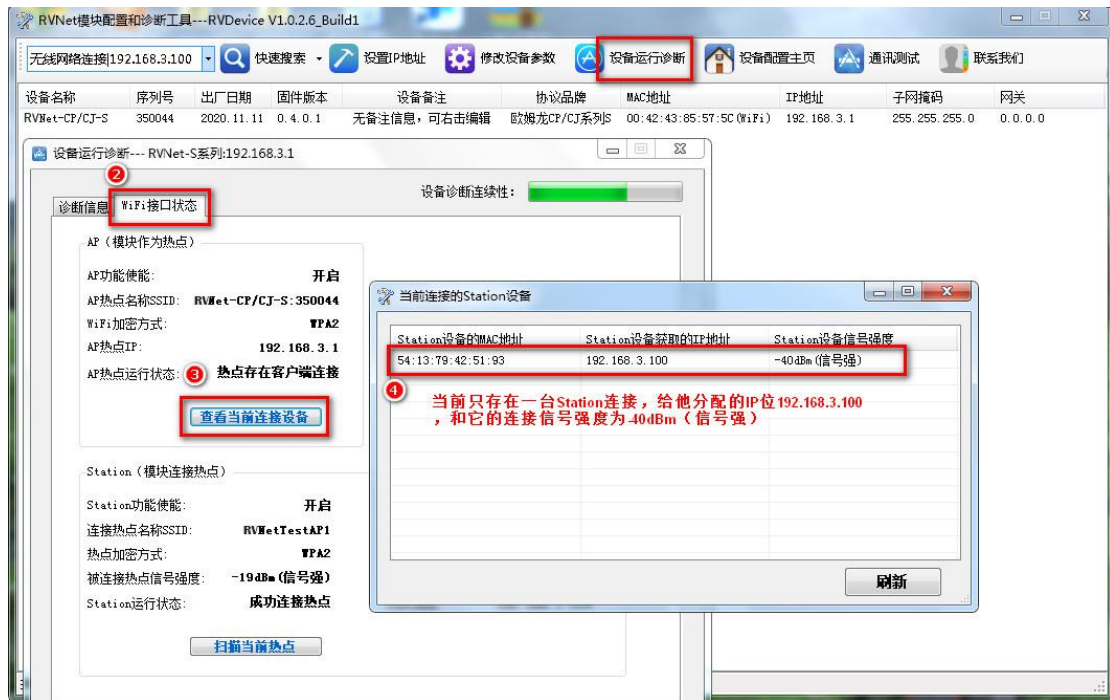


此时通过 NetDevice 可对模块进行参数配置和诊断，上图表述了“设备运行诊断”界面下，“查看当前连接设备”，可以看到当前只存在一个 Station 设备连接，模块分配给它的 IP 地址为 192.168.3.100，和该 Station 的连接信号强度为-53dBm；


C) 通过编程软件进行通讯测试

1) 在网络设置窗口，点击【驱动】按钮键入 RVNet-CP/CJ-S 连接模块作为 AP 的 IP 地址和端口号，点击“确定”；**注意：网络设置串口，点击【网络】，请将“帧长度”改为 540。**



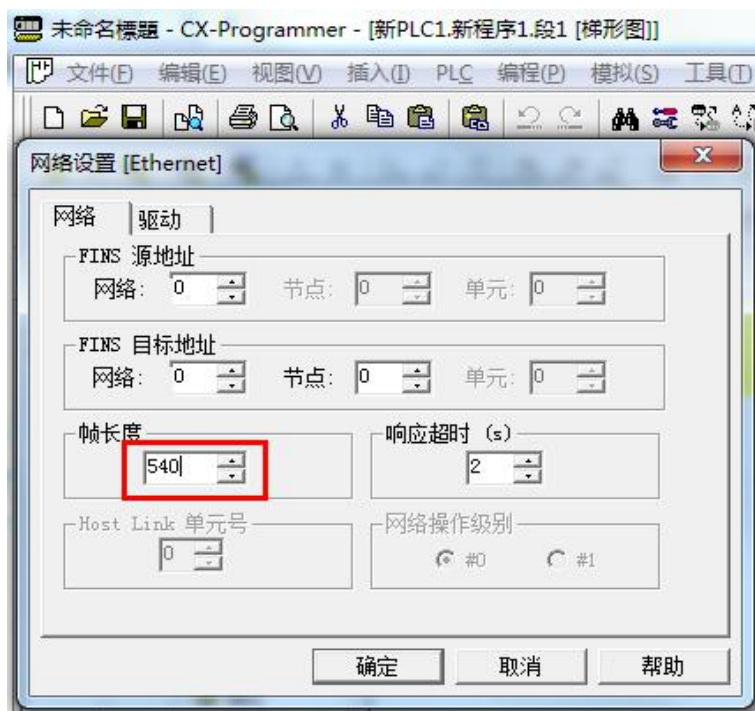

2) 点击【在线工作】按钮，点击【是】。

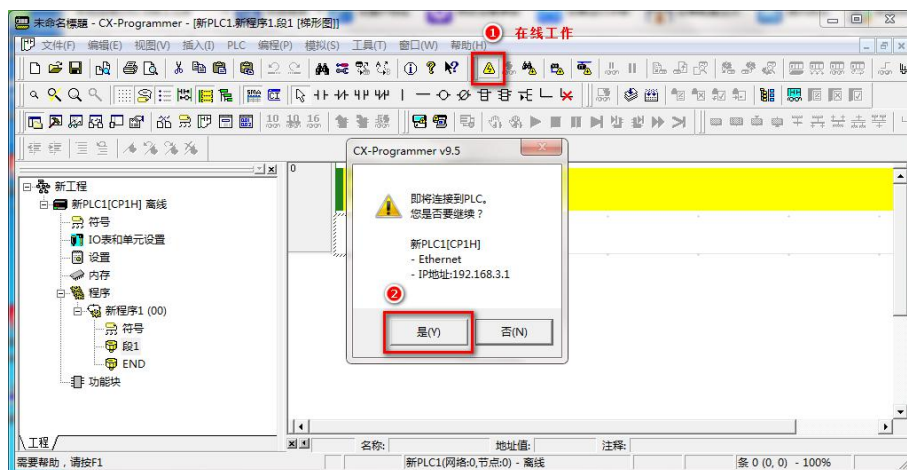

E) 组态软件连接


组态软件连接请具体参考“5.SCADA 通讯”，相应的组态软件要连接的设备 IP 地址，填写成模块作为 AP 的 IP 地址；

5.SCADA 通讯


RVNet-CP/CJ-S 支持工控领域内绝大多数 SCADA 软件（上位机监控组态软件）通过欧姆龙的以太网协议连接。


5.1 RVNet-CP/CJ-S 连接编程软件

打开编程软件 CX-Programmer，新建工程，选择正确的设备类型并设定正确的机型，选择网络类型为 Ethernet，点击“设定”；

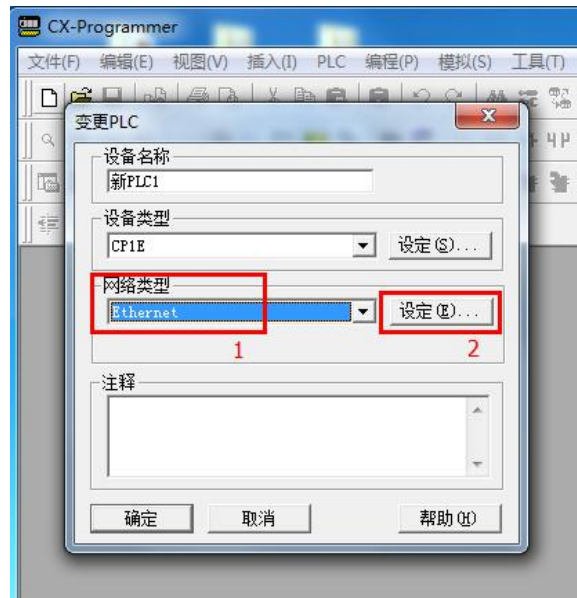


在跳出的选项框中，键入 RVNet-CP/CJ-S 的 IP 地址和端口号，点击“确定”；**注意：如果是 CP1H，请将“帧长度”改为 540。**

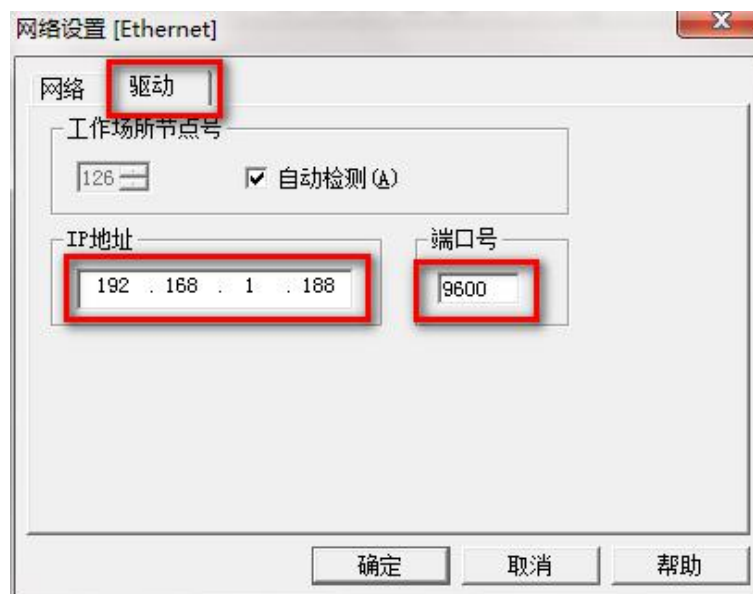


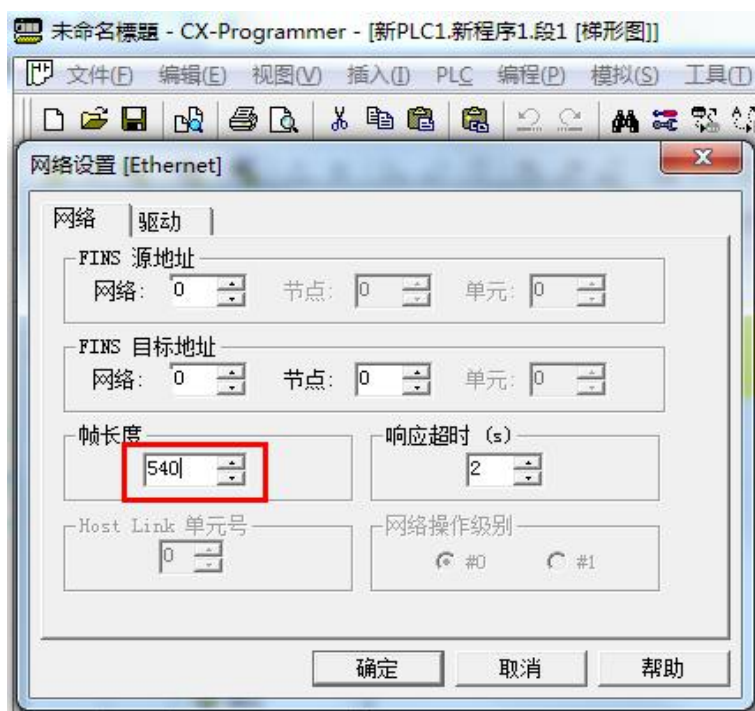


在跳出的提醒选项中点击“确认”；

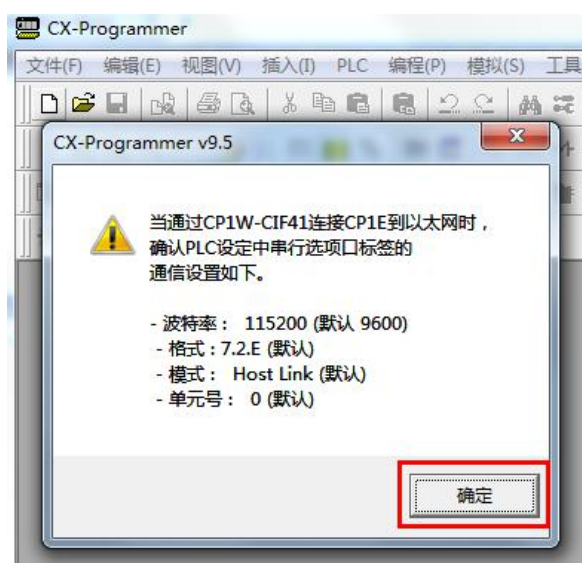


点击在线工作按钮，点击“确认”；

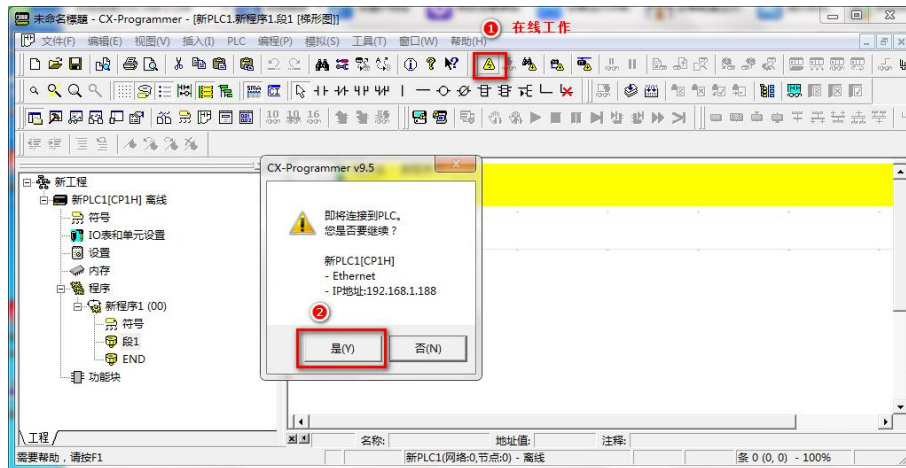


连接成功后, 右键“新 PLC1[CP1E]”选择“传送”中的“从 PLC”;

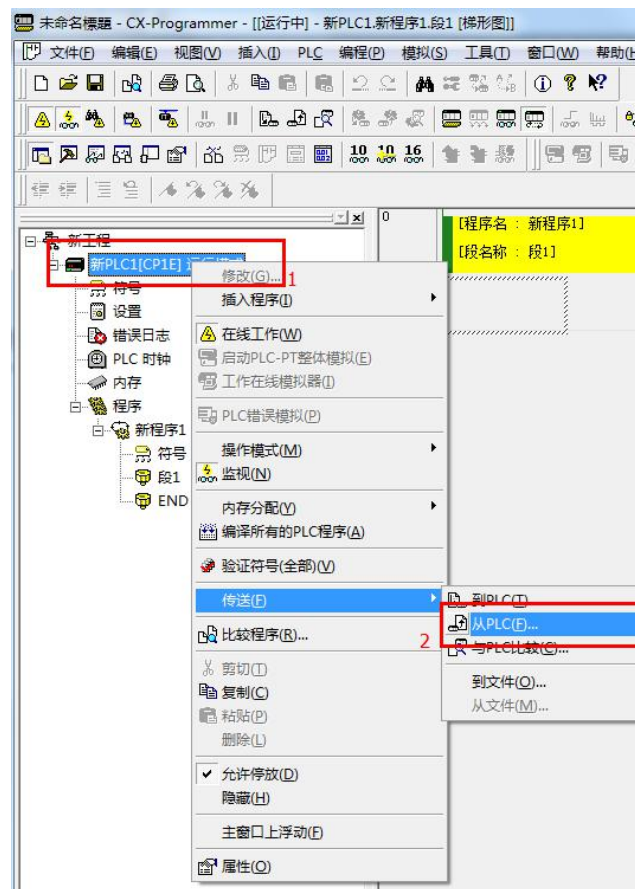


选择要读取的内容, 点击“确认”;

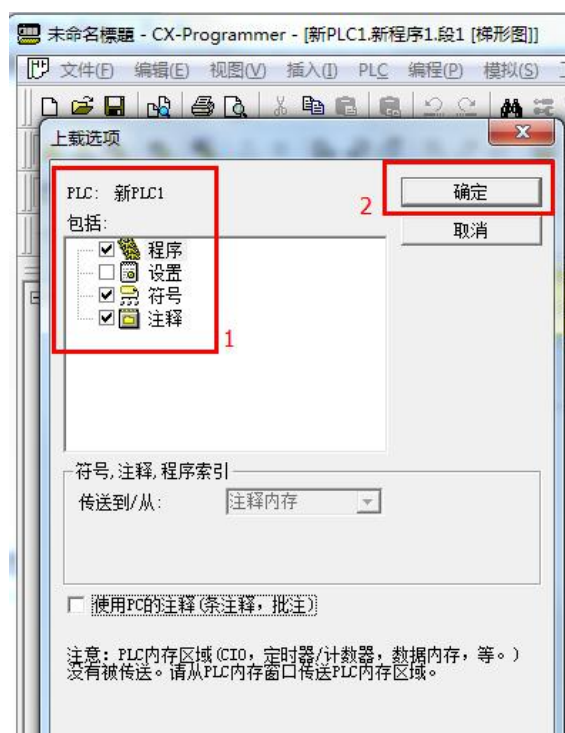

点击“是”，上载程序完成，点击“确认”；

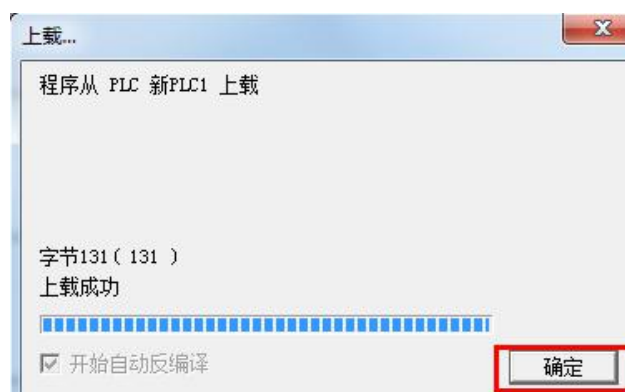


PLC 程序上载完成，进入运行监视状态；

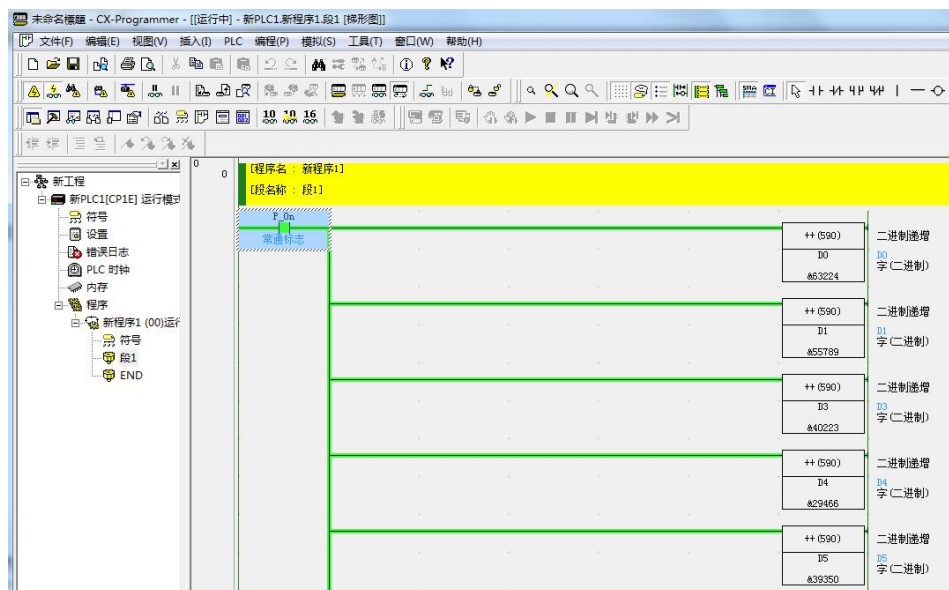

5.2 RVNet-CP/CJ-S 连接组态王


- 1.新建工程并打开工程。
- 2.点击“COM1”，选择“新建”，在弹出的对话框的选“CJ SERIES—以太网”，点击“下一步”。

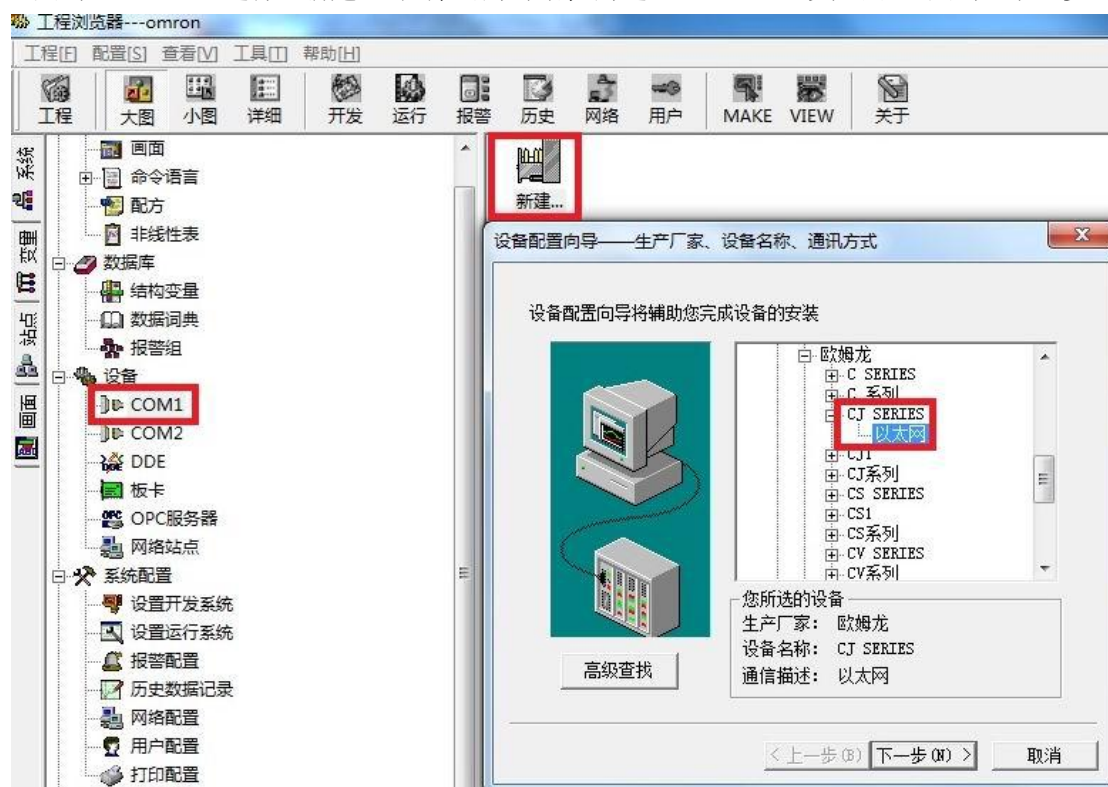

- 3.输入设备的逻辑名称，点击“下一步”。



4. 输入 RVNet-CP/CJ-S 的 IP 地址，例如“192.168.1.178”，源节点：监控 PC 的 IP 地址如果是 192.168.1.10，那源节点就是 10，网络方式选择“1”，即 TCP，端口号为“9600”，设备号默认为“0”。

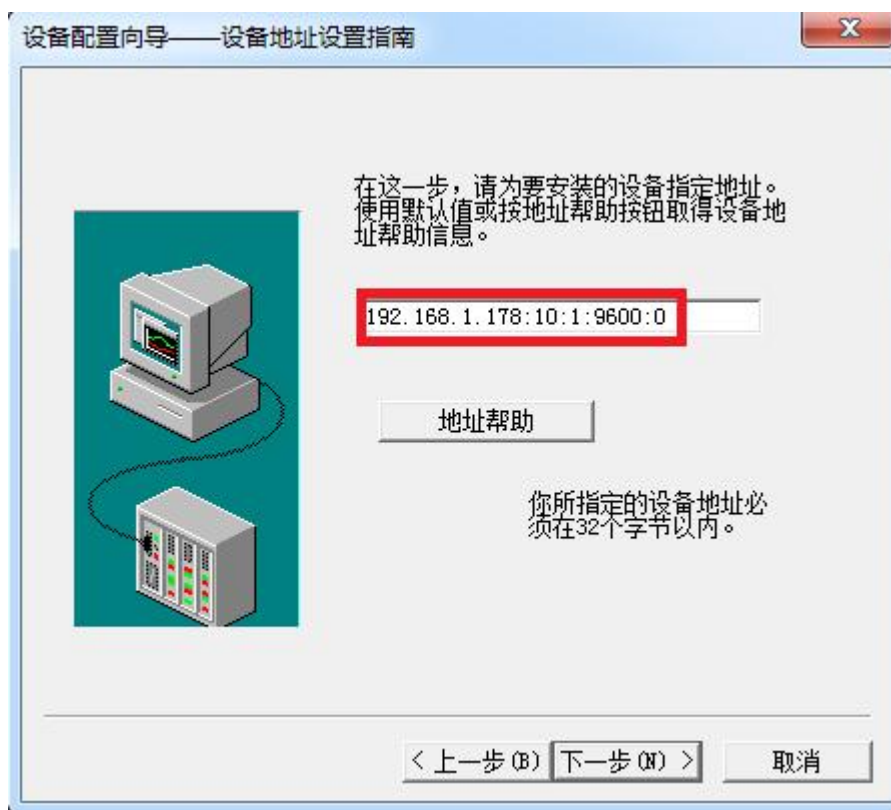



5. 输入通信参数，默认即可，随后点击“完成”。



5.3RVNet-CP/CJ-S 连接 MCGS

1. 打开昆仑通泰 MCGS 组态环境--设备窗口，设备管理中增加“通用 TCP/IP 父设备”和“欧

姆龙 Ethnet”。

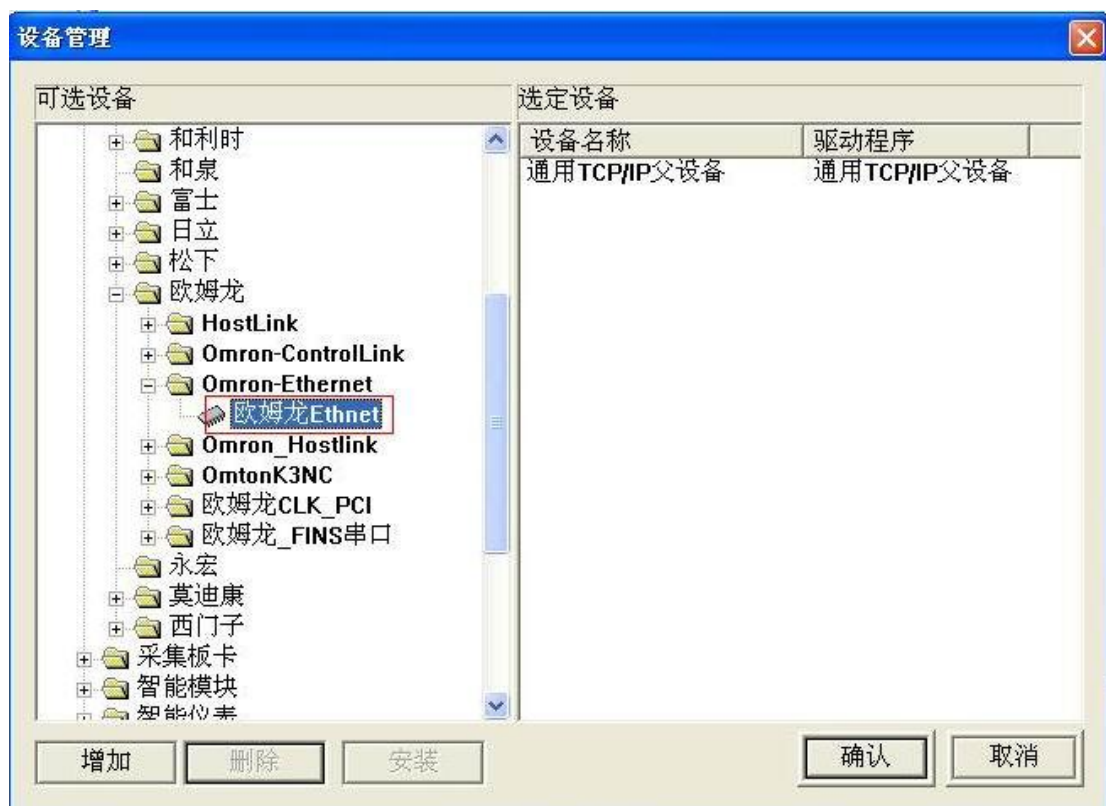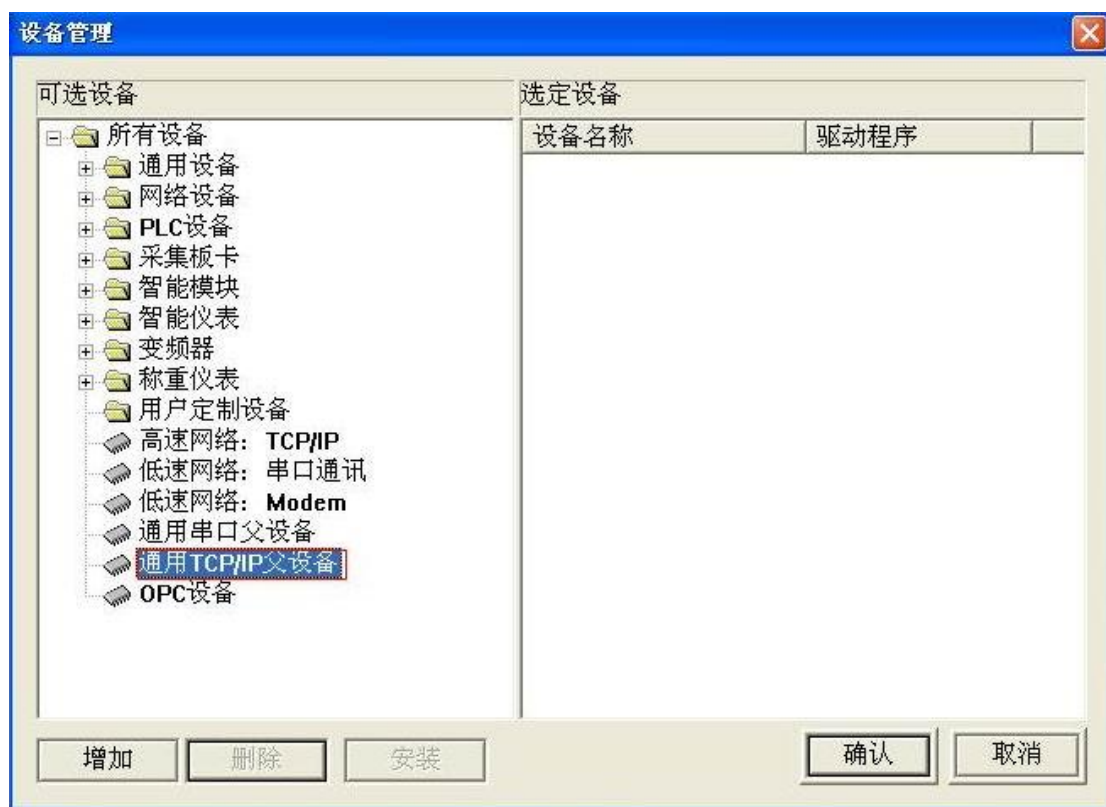

2. 双击“通用 TCP/IP 父设备 0-【通用 TCP/IP 父设备】”，选择正确的“网络类型”为“0-UDP”，在“本地 IP 地址”填入监控计算机的真实 IP 地址，在“远程 IP 地址”填入 RVNet-CP/CJ-S 模块的 IP 地址，“远程端口号”填入 9600，其他参数默认即可，点击“确认”。

通用TCP/IP设备属性编辑

基本属性 | 设备测试

设备属性名	设备属性值
设备名称	通用TCP/IP父设备0
设备注释	通用TCP/IP父设备
初始工作状态	1 - 启动
最小采集周期[ms]	1000
数据采集方式	0 - 同步采集
网络类型	0 - UDP
服务器/客户设置	0 - 客户
本地IP地址	192.168.1.111
本地端口号	3000
远程IP地址	192.168.1.178
远程端口号	9600

检查[K] 确认[Y] 取消[C] 帮助[H]

3.双击“设备 0-【欧姆龙 Ethnet】”，“PLC 节点地址”为 RVNet-CP/CJ-S 的 IP 地址的最后一个数，“计算机节点地址”为计算机的 IP 地址的最后一个数，其他参数默认即可。

设备属性设置： --- [设备0]


基本属性 | 通道连接 | 设备调试 | 数据处理

设备属性名	设备属性值
[内部属性]	设置设备内部属性
[在线帮助]	查看设备在线帮助
设备名称	设备0
设备注释	欧姆龙Ethnet
初始工作状态	1 - 启动
最小采集周期[ms]	1000
PLC网络地址	0
PLC节点地址	178
PLC单元号	0
计算机网络地址	0
计算机节点地址	111
计算机单元号	0

检查[K] 确认[Y] 取消[C] 帮助[H]

5.4 RVNet-CP/CJ-S 连接力控

1. 打开力控开发系统，双击“IO 设备组态”，在 PLC 类别中选择“OMRON(欧姆龙)—FINS(ETHERNET)”。

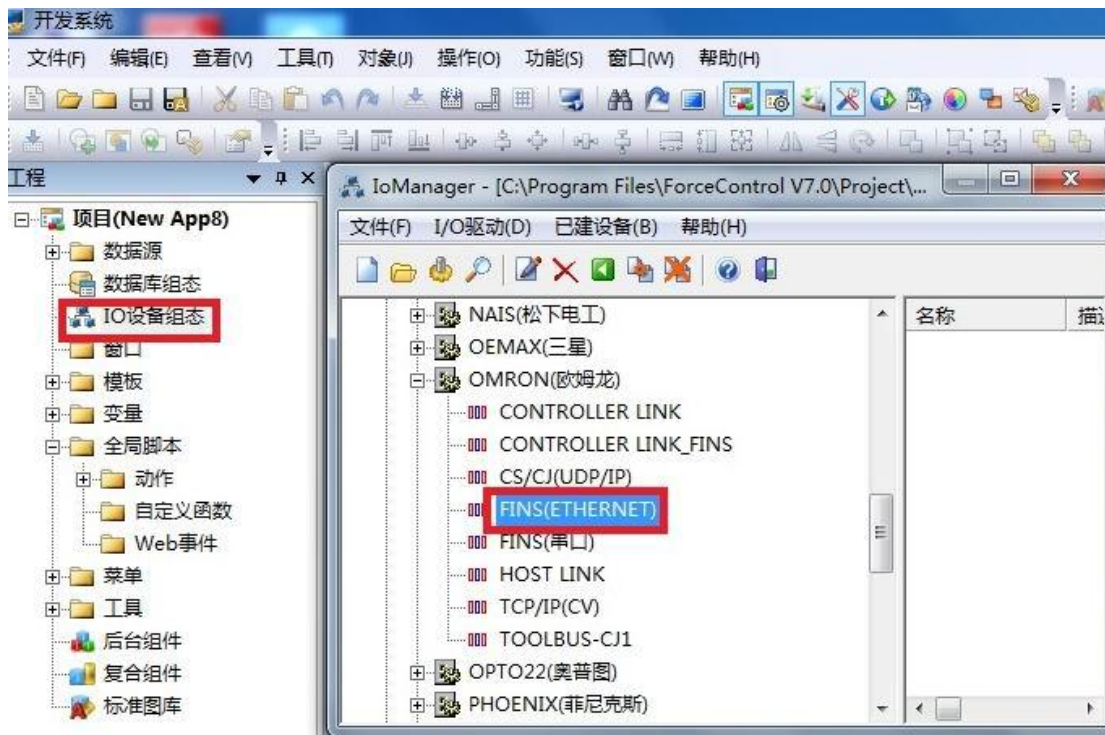

2. 新建一个设备，输入“设备名称”，通信方式选为“TCP/IP 网络”点击“下一步”。



3. “设备 IP 地址”处填入 RVNet-CP/CJ-S 模块的 IP 地址，“端口”填入 9600，点击下一步。




4. “型号类型”选择“CS/CP”，“本机节点”为监控PC的IP地址的最后一个数，例如PC的IP地址为192.168.1.10，本机节点就是10，“目标节点”为RVNet-CP/CJ-S的IP地址的最后一个数，例如RVNet-CP/CJ-S的IP地址为192.168.1.178，目标节点就是178，点击完成。



5. RVNet-CP/CJ-S 连接 Kepware OPC


1. 打开 KEPServerEX 软件，点击“Click to add a channel”，新建一个通道，输入通道名称，点击“下一步”。

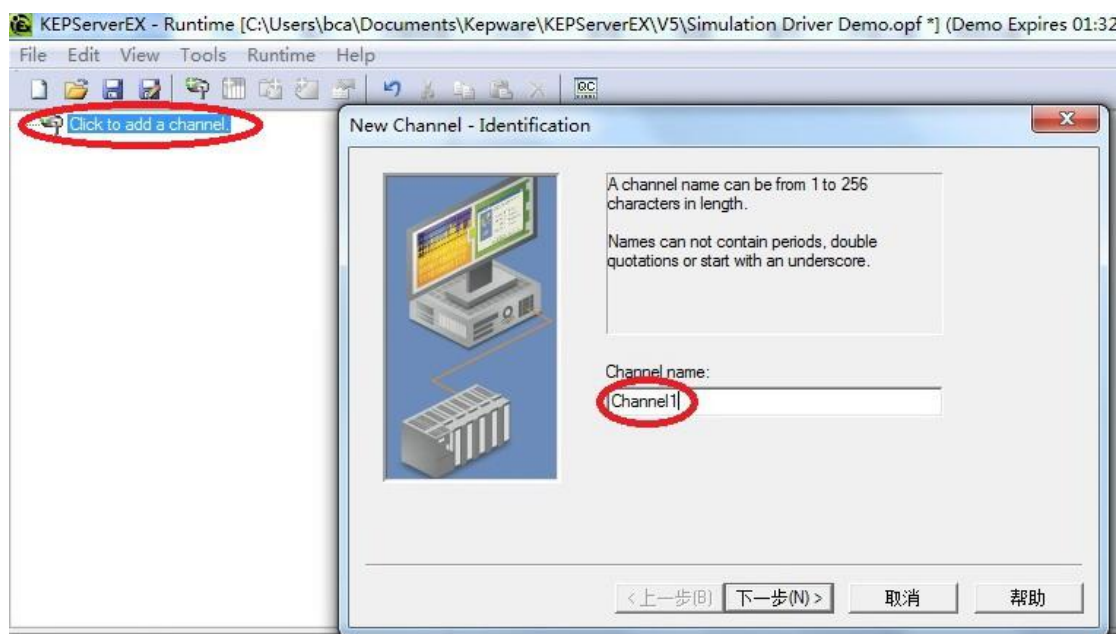

2. 选择“Omron FINS Ethernet”驱动，点击“下一步”。




3. 网卡设置，选择“Default”，点击下一步。

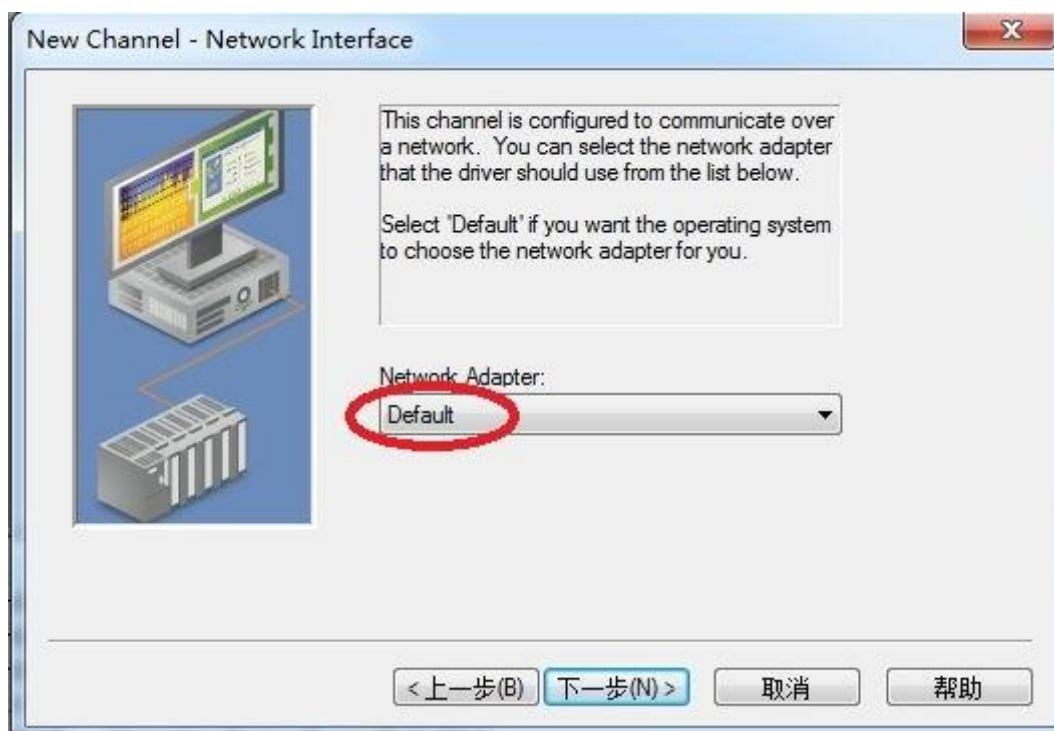


4. 端口号为默认值“9600”， 点击下一步， 其它参数默认， 直至完成




5. 点击“click to add a device”,新建一个设备，输入设备名称，点击“下一步”。

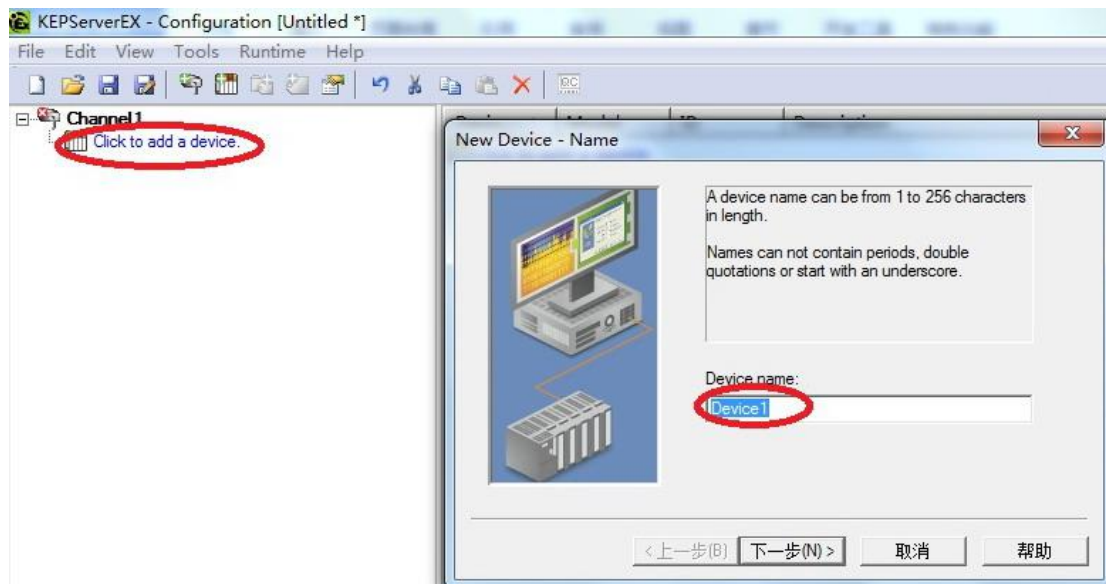


6. 选择正确的 PLC 型号，注意：CP 系列的 plc 请选择 CJ1，点击下一步。

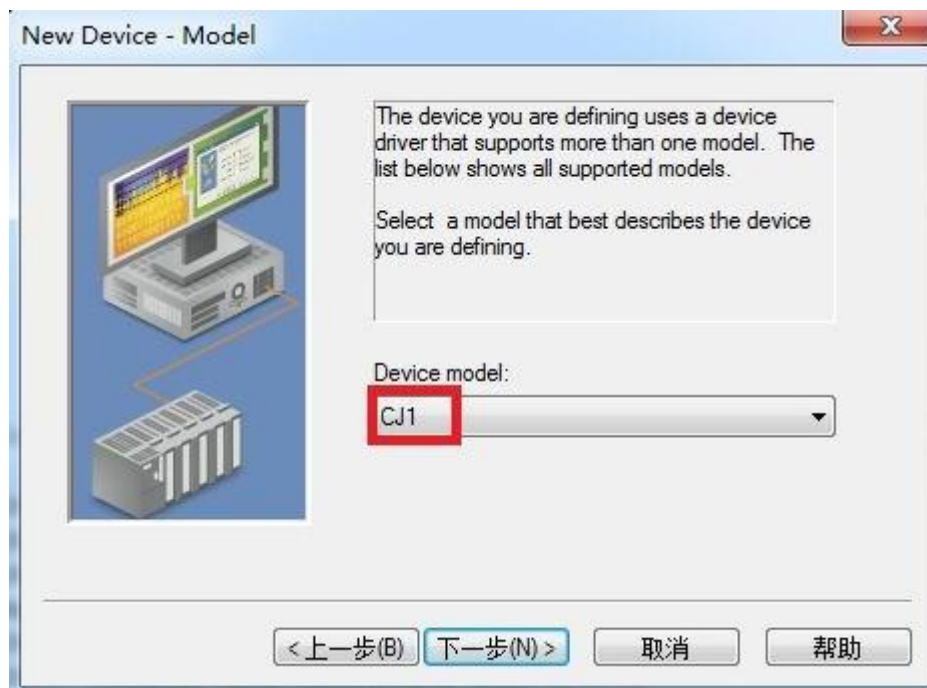

7. 输入 RVNet-CP/CJ-S 的 IP 地址，点击下一步，其它参数默认。

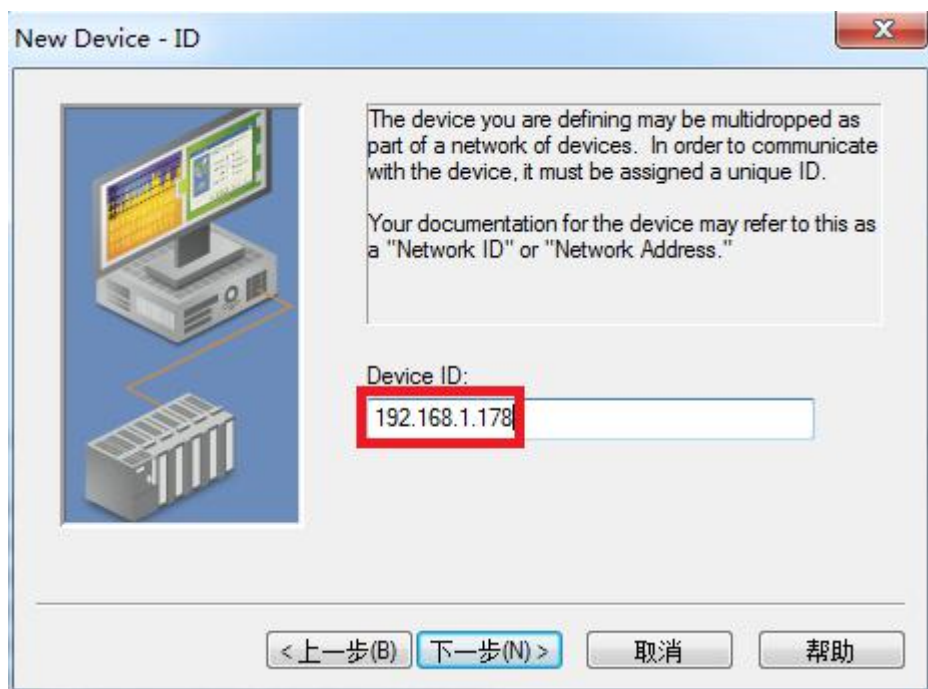

8. 以下参数默认即可，点击下一步，直至完成。

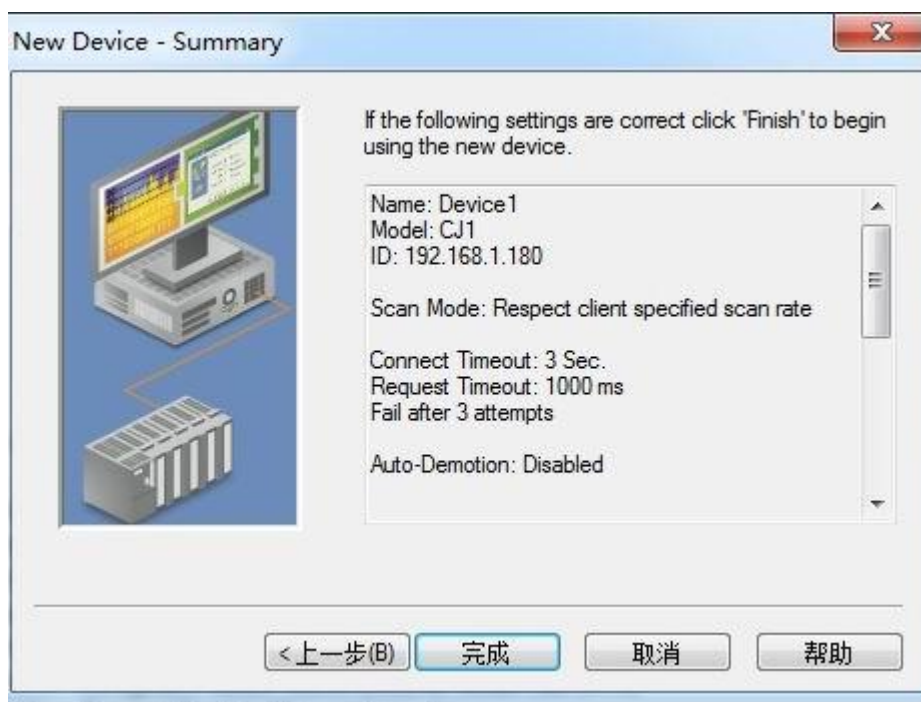

6. ModbusTCP 通讯

RVNet-CP/CJ-S 模块内部集成 ModbusTCP 通讯服务器，因此 ModbusTCP 客户机，如支持 ModbusTCP 的组态软件、OPC 服务器、PLC 以及实现 ModbusTCP 客户机的高级语言开发的软件等，可以直接访问欧姆龙 CP 系列 PLC 的内部数据区，Modbus 协议地址在 RVNet 内部已经被默认映射到 CP 系列 PLC 的地址区，实现的功能号包括：FC1、FC2、FC3、FC5、

FC6、FC15 和 FC16。

ModbusTCP 协议帧格式：

事务处理标识符	事务处理标识符	协议标识符	协议标识符	长度字段（高字节）	长度字段（低字节）	从站地址	功能号	数据地址（高字节）	数据地址（低字节）	指令数（高字节）	指令数（低字节）
0x0	0x0	0x0	0x0	0x0	后面的字节数						

1、地址映射表

Modbus 从站地址	CP 系列 PLC 内部软元件	数据类型	计算公式	功能号	最大指令数
000001~	CIO 区：CIO0.0~	位	$CIOm.n = 000001 + m * 16 + n$ ①	FC1(读线圈) FC5(写单个线圈) FC15(写多个线圈)	FC1:512 FC5:1
025001~	工作区：WR0.0~		$WRm.n = 025001 + m * 16 + n$ ①		
033201~	保持区：HR0.0~		$HRm.n = 033201 + m * 16 + n$ ①		
041401~	辅助区：AR0.0~		$ARm.n = 041401 + m * 16 + n$ ①		
056901~	定时器完成标志：TCF0~		$TCFm = 056901 + m$		
061001~	计数器完成标志：CCF0~		$CCFm = 061001 + m$		
065101~	任务标志：TK0~		$TKm = 065101 + m$		
400001~	CIO 区：CIO0~	字	$CIOm = 400001 + m$	FC3(读寄存器) FC6(写单个寄存器) FC16(写多个寄存器)	FC3:125 FC16:125 FC6:1
406151~	工作区：WR0~		$WRm = 406151 + m$		
406671~	保持区：HR0~		$HRm = 406671 + m$		
407191~	辅助区：AR0~		$ARm = 407191 + m$		
408191~	定时器：TIM0~		$TIMm = 408191 + m$		
412291~	计数器：CNT0~		$CNTm = 412291 + m$		
417001~	数据内存：DM0~		$DMm = 417001 + m$		
450001~	外部内存：EM0~		$EMm = 450001 + m$		

说明：

①、该项为对应存储区的位操作，例如 CIO100.3，则 $m=100, n=3$ ，计算公式为： $000001+100*16+3=001604$ 。
在 Modbus 的对应地址为 0 区的 01604 地址。

2、用 ModScan32 测试

解压产品光盘\使用手册\通讯测试软件下的 modscan2_cr.rar。

1. 运行 ModScan32 软件。

2. 选择菜单 Connection/Connect, 选择 Remote TCP/IP Server, 输入 RVNet-CP/CJ-S 的 IP 地址, Service 端口为 502; 点击[OK]按钮, 如图 1 所示。

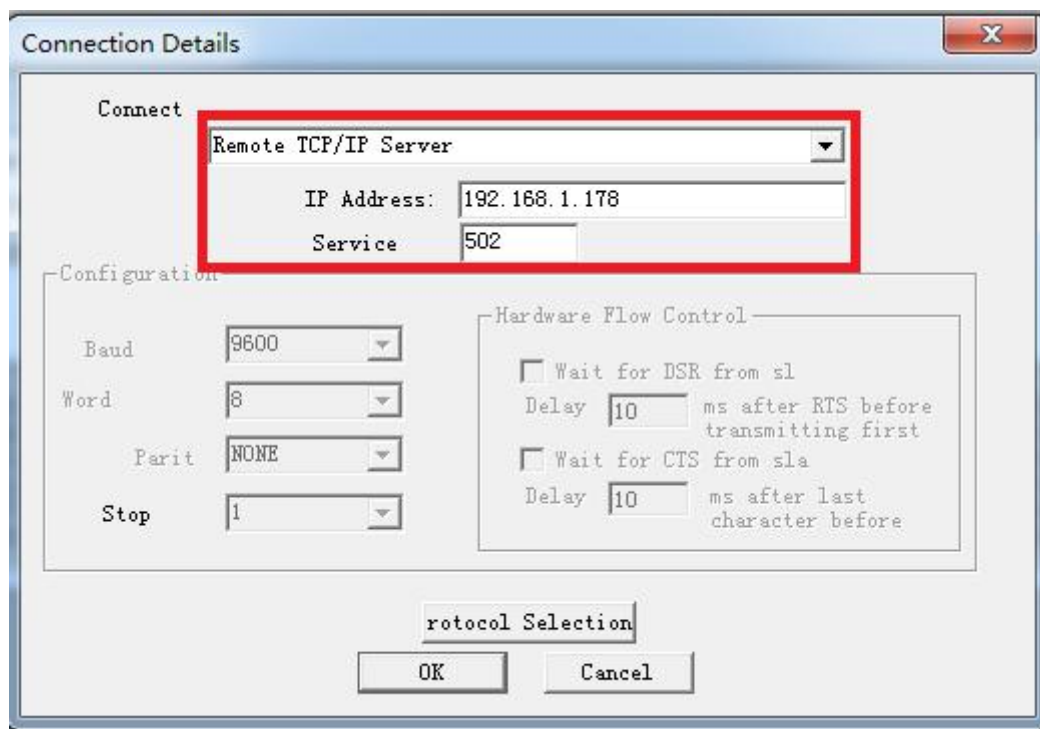


图 1

3. 在子窗口“ModScan”中设置 Device ID 为 PLC 的站地址(如 1), 功能号选择 03:HOLDING REGISTER, Address = 0001, Length = 100。
4. 子窗口数据区显示 400001~400100 的 16 进制数据, 其对应于欧姆龙 CP 系列 PLC 的寄存器 CIO0 到 CIO100 的数值, 如图 2 所示。


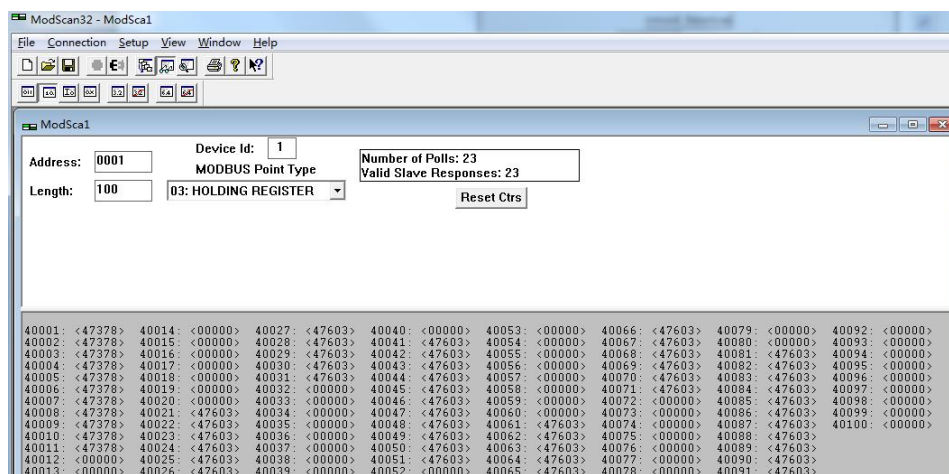


图 2

4. 双击子窗口数据区的数据可以修改数值。

6.1 WinCC 通过 ModbusTCP 驱动连接 RVNet-CP/CJ-S


1. 打开 WinCC 软件，新建一个项目，右击“变量管理”，选择“添加新的驱动连接”，在弹出的对话框中选择“Modbus TCPIP.chn”，点击“确定”。

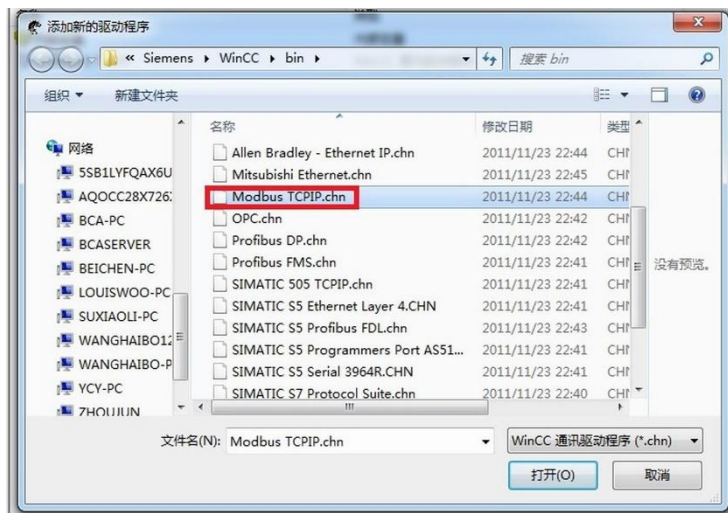

2. 右击“Modbus TCP/IP 单元#1”选择“新驱动程序的连接”，新建一个名称，点击“属性”，弹出属性的对话框，在“CPU 类型”选择“984”，在“服务器”中填入 RVNet-CP/CJ-S 的 IP 地址，点击确定。



3. 右击“变量名称”，新建变量，这里我们新建一个 DM0 变量，对应地址的设定请点击“选择”，弹出对话框，“区域”中选择“4x 保持寄存器”，“4x”中填入“417001”。

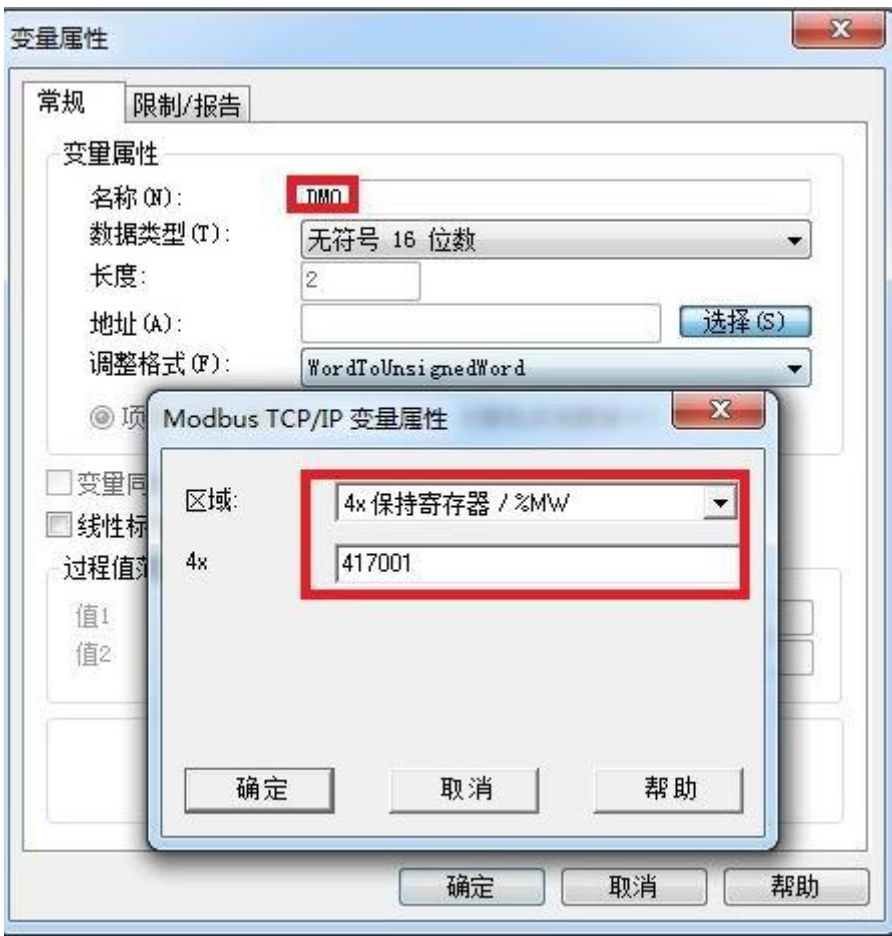

6. 产品技术指标

产品型号	RVNet-CP/CJ-S
描述	欧姆龙 CP/CJ 系列 PLC 以太网通讯处理器
颜色	金属黑
状态显示	Pwr, Com1, Com2, WiFi
以太网接口	Link/Active 指示灯, 自动极性交叉
接口类型	RJ45 母插座
输出速率	10/100Mbps
协议支持	FINS/UDP、FINS/TCP、ModbusTCP
TCP 连接数	最大 32 个

WiFi 接口	802.11 b/g/n 2.4G-2.5G
接口类型	外置高增益天线
发射功率	+26dBm(MAX,2.4G 802.11b/g/n)
接收灵敏度	-89dBm(802.11b)、-74dBm(802.11g)、-72dBm(802.11n)
无线类型	Station/AP 模式
安全机制	WPA-PSK/WPA2-PSK/WEP
协议支持	FINS/UDP、FINS/TCP、ModbusTCP
TCP 连接数	最大 32 个
X1 接口(连 PLC)	RS232
接口类型	DB9 通讯母口
传输速率	9.6K、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K
协议支持	Hostlink/NTlink
X2 接口(连 HMI)	RS232
接口类型	DB9 通讯母口
输出速率	9.6K、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K
协议支持	Hostlink/NTlink
编程软件	CX-Programmer
组态软件	WinCC、昆仑通态、组态王、力控、杰控、IFIX、INTOUCH 等
OPC 软件	KepwareOPC
诊断和参数设置工具	IE 浏览器，默认 192.168.1.188、NetDevice
供电方式	编程口取电/外接 24V
电压类型	24VDC/100mA
工作温度	0~60℃
工作湿度	95%非凝露
电磁兼容性	2014/30/EU
认证	CE 认证
尺寸(L*W*H)	115*27*75mm

重量	150g
----	------

8.联系我们

名称：济南罗威智能科技有限公司

地址：山东省济南市高新区颖秀路 2766 号

邮编：250101

销售：0531-88689022

传真：0531-88689022

名称：青岛启源工业控制技术有限公司

地址：山东省青岛市城阳区春阳路 88 号

邮编：266107

销售：0532-68894021 83029299

传真：0532-83029299

技术支持：18753243991, garywei@dingtalk.com

网址：www.qiyuanauto.cn

微信公众号：

